



CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRIC CHARACTERISTIC

SERIE: DHAD/U/XR or DHDD/U/XR
MODEL: 272 - 762

Revisione	Foglio	Oggetto	Data	Responsabile
A	1	REVISIONE GENERALE	09/09/2005	POLIDO
B	1	AGGIORNATA SERRANDA	13/09/2005	POLIDO
C	1	REVISIONATO COLLEGAMENTO RESISTENZE	11/10/2005	POLIDO
D	1	MODIFICATO CABLAGGIO RSF	30/03/2006	POLIDO
E	1	TOLTO Q1 AGGIUNTO F2	04/05/2006	POLIDO
F	1	INSERITA CONNESSIONE DISPLAY GRAFICO	30/03/2007	C.N.
G	1	EXTERNAL DAMPER	14/05/2007	FF
H	1	DUAL COOLING VALVE + PD	07/06/2007	FF
I	1	INSERITI CONNETTORI	14/06/2007	C.N.
L	1	SOSTITUZIONE INT. Q5	25/06/2007	C.N.
M	1	AGG. SEGNALEZIONE STATO UNITA'	15/10/2007	C.N.
N	1	LUNGHEZZA CODE CAVI	31/03/2008	C.N.
O	1	AGG. MORSETTI SONDA ESTERNA	21/11/2008	C.N.
P	1	AGG. KIT LONG DISTANCE	26/01/2009	C.N.
Q	1	POWER DIP PROTECTION	09/10/2009	C.N.

T-REF F

	Pn [kW]	In [A]	FLA [A]	RLA [A]
TREF DX 0272	9,1	19,5	23,4	56,1
TREF DX 0302	10,9	23,5	28,4	74,1
TREF DX 0362	12,3	24,7	30,0	82,7
TREF DX 0422	14,2	28,7	35,0	96,7
TREF DX 0452	14,9	30,2	35,9	109,3
TREF DX 0532	17,2	34,6	40,9	143,7
TREF DX 0592	18,3	38,2	44,6	143,6
TREF DX 0602	20,8	42,8	55,9	145,9
TREF DX 0692	23,5	46,6	58,9	150,9
TREF DX 0762	26,3	50,4	62,7	154,7

T-REF F+U

	Pn [kW]	In [A]	FLA [A]	RLA [A]
TREF DX 0272	15,1	34,5	38,4	56,1
TREF DX 0302	16,9	38,5	43,4	74,1
TREF DX 0362	18,3	39,7	45,0	82,7
TREF DX 0422	20,2	43,7	50,0	96,7
TREF DX 0452	20,9	45,2	50,9	109,3
TREF DX 0532	23,2	49,6	55,9	143,7
TREF DX 0592	24,3	53,2	59,6	143,6
TREF DX 0602	26,8	57,8	70,9	145,9
TREF DX 0692	29,5	61,6	73,9	150,9
TREF DX 0762	32,3	65,4	77,7	154,7

T-REF F+C

	Pn [kW]	In [A]	FLA [A]	RLA [A]
TREF DX 0272	18,7	61,2	65,1	56,1
TREF DX 0302	20,5	65,2	70,1	74,1
TREF DX 0362	21,9	66,4	71,7	82,7
TREF DX 0422	23,8	70,5	76,8	96,7
TREF DX 0452	24,5	72,0	77,7	109,3
TREF DX 0532	26,8	76,3	82,6	143,7
TREF DX 0592	31,1	93,8	100,2	143,6
TREF DX 0602	33,6	98,4	111,5	145,9
TREF DX 0692	36,3	102,2	114,5	150,9
TREF DX 0762	39,1	106,0	118,3	154,7

T-REF F+C+U

	Pn [kW]	In [A]	FLA [A]	RLA [A]
TREF DX 0272	24,7	76,2	80,1	56,1
TREF DX 0302	26,5	80,2	85,1	74,1
TREF DX 0362	27,9	81,4	86,7	82,7
TREF DX 0422	29,8	85,5	91,8	96,7
TREF DX 0452	30,5	87,0	92,7	109,3
TREF DX 0532	32,8	91,3	97,6	143,7
TREF DX 0592	37,1	108,8	115,2	143,6
TREF DX 0602	39,6	113,4	126,5	145,9
TREF DX 0692	42,3	117,2	129,5	150,9
TREF DX 0762	45,1	121,0	133,3	154,7



VERS.

"F"= SOLO FREDDO-ONLY COOLING
 "F+C"= FREDDO/CALDO-ONLY COOLING/HEATING
 "F+U"= FREDDO/UMIDITA'-COOLING/HUMIDITY
 "F+C+U"= FREDDO/CALDO/UMIDITA'- COOLING/HEATING/HUMIDITY

DATE	30/03/2007								
DRAW.	F.F.								
CHECK	F.F..								
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:	
1		2		3		4		5	
								HF620C0300	SHEET 1 OF 24
								CONTINUE	2

1	2		3		4		5		6		7		8	
A	SIGN.	Descriptions	Note		SIGN.	Descriptions	Note		SIGN.	Descriptions	Note			
	AP1 AP2	PRESSOSTATO DI ALTA HIGH PRESSURE P-STAT PRESSOSTAT HAUTE PRESSION DRUCKSCHALTER, HOCHDRUCK PRESOSTATO DE ALTA			RSF	RELE' SEQUENZA FASE PHASE SEQUENCE CONTROL RELAY RELAIS DE CONTROLE DE PHASE D'ETAGE STEUERRELAIS FUER PHASENFOLGE RELE' CONTROL SECCUENCIA FASES			Q1	INTERR. RSF SWITCH RSF INTERR. RSF AUTOMATISCHER RSF INTERR. RSF				
	KA3 KA4	RELE' ALTA HI-PRESSURE RELAIS RELAIS HAUTE PRESSION RELAIS HOCHDRUCK RELE DE ALTA			SR1	SERRANDA DAMPER REGISTRE MOTORISIESTE COMPUERTA			Q2 Q3	INTERR. COMPRESSORI SWITCH COMPRESSORS INTERR. COMP. AUTOMATISCHER KOMP. INTERR. COMP.				
	KM1 KM2	CONTATTORI COMPRESSORE COMPRESSOR CONTACTORS CONTACTEUR COMPRESSEUR SCHUTZ VENDORHTER CONTACTOR DEL VENTILADOR			FS1	PRESSOSTATO FLUSSO ARIA AIR FLOW PRESSURE SWITCH PRESSOST. D'ENCRASSEMENT DE FILTRE DRUCKSCHALTER NIEDERDRUCK PRESOSTATO DE BAJA			Q4	INTERR. UMIDIFICATORE SWITCH HUMIDIFIER INTERR. HUMIDIFIC. AUTOMATISCHER BEFEUCHTER INTERR. HUMIDIF.				
	KM3	CONTTATORE UMIDIFICATORE HUMIDIFIER CONT. CONT. HUMIDIFICATEUR BEFEUCHTER VERSORGUNG CONT. HUMIDIFICADOR			TP1 TP2	TERMOSTATO SICUREZZA RISCALDAMENTO HEATING SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE' CHAUFFAGE THERMOSTATE ELEKTROHEIZUNG TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE LAS RESISTENCIAS			Q5	INTERR. VENTILATORI SWITCH FANS INTERR. VENT. AUTOMATISCHER VENT. INTERR. VENT.				
	KM4	CONTATTATORE MOTOVENTILATORE FAN MOTOR CONECTOR CONTACTEUR VENTILATEUR VENTILATOR SCHUETZ CONTACTOR DEL MOTOVENTILADOR			P1	PRESSIONE CONDENSAZIONE CONDENSING PRESSION SENSOR SONDE DU PRESSION DE CONDENSATION KONDENSATIONSDRUCK-FUEHLER SONDA PRESION CONDENSACION			Q6	INTERR. RISCALDAMENTO ELETTRICO SWITCH E. HEATERS INTERR. CHAUFFAGE ELET. AUTOMATISCHER ELETR.HAIZUNG INTERR. RES.				
	KM5 KM6	RISCALDAMENTO ELETTRICO EL. HEATERS CHAUFFAGE ELECTRIQUE ELETR. HAIZUNG RESISTENCIAS ELETRICAS			SA	TEMPERATURA AMBIENTE INTERNO SHELTER INTERNAL AIR TEMPERATURE SENSOR SONDE TEMPERATURE D'AIR EINTERIOR AUSSERER LUFTTEMP.-FILTER SONDA DE TEMPERATURA DE LA DESCARGA DE AIRE			Q7	INTERR. AUSILIARI SWITCH AUX INTERR. AUS. AUTOMATISCHER AUX INTERR. AUS.				
	C1 C2	COMPRESSORE COMPRESSOR COMPRESSEUR COMPRESSOR COMPRESOR			SM	TEMPERATURA ARIA IN MANDATA DISCHARGE AIR TEMPERATURE SONDE DE TEMPERATURE ZULUFTTEMPERATUR TEMP. DE LA DISCARGA DE AIRE			RC1 RC2	RESISTENZE CARTER CRANCKCASE HEATERS RESISTANCE DE CARTER KUBELWANNENHEINZUNG RESISTENCIAS DE CARTER				
	TR	TRASFORMATORE TRANSFORMER TRANSFORMATEUR TRANSFORMATOR TRANSFORMADOR			SE	TEMPERATURA ARIA ESTERNA OUTDOOR AIR SENSOR SONDE D'AIR EXTERNE AUSSENLUFTUEHLER SONDA DE AIRE EXTERNA			Y1 Y2	SOLENOIDI LIQUIDO FREON SOLENOID VALVE ELECTROVANNE FREON MAGNETVENTIL-KAELTEMITTEL ELECTROVALVULA FREON				
	D	QS	INTERRUTTORE GENERALE MAIN SWITCH INTERRUPTEUR GENERAL HAUPTSCHALTER INTERRUPTOR GENERAL			BP1 BP2	PRESSOSTATO DI BASSA LOW PRESSURE P-STAT PRESSOSTAT BASSE PRESSION DRUCKSCHALTER NIEDERDRUCK PRESOSTATO DE BAJA			TP3 TP4 TP5	TERMICHE VENTILATORI TERMAL PROTECTIONS FANS TERMICHE VENTILATORI TERMICHE VENTILATORI TERMICHE VENTILATORI			
M1 M2 M3		MOTOVENTILATORE EVAPORANTE EVAP. FAN MOTOR MOTEUR VENTILATEUR DE EVAP. EVAP.-LUEFTER MOTOVENTILADOR EVAPORADORA			K1 K2	REGOLATORE DI VELOCITA' SPEED CONTROLLER REGULATEUR DE VITESSE VENTILATOR/DREHZAHLEGLER REGULADOR VELOCIDAD			Y4	CARICO ACQUA UMID. HUMIDIFIER FEED VALVE ELECTROVANNE D'ALIM. DE HUMID. BEFEUCHTER VERSORGUNG VALVULA ALIM. HUMIDIF.				
CN1 CN2		COND. DI RIFASAMENTO POWER FACT. CORRECTION COND. CORRECT. COS. PHI KOND. KORR. COS. PHI COND. DE COMP. DE FASES			FS2	PRESSOSTATO FILTRI SPORCHI CLOGGED FILTER PRESSURE SWITCH PRESSOSTAT D'ENCRASSEMENT DE FILTRE DRUCKSCHALTER. FILTERVERSCHMUTZUNG PRESOSTATO FILTROS SUCIOS			Y5	SCARICO ACQUA UMID. HUMIDIFIER DRAIN VALVE ELECTR. DE DRAINAGE DE HUMID. BEFEUCHTER ENTFUEHLUNG VALVULA DESAGUE HUMID.				
E					R1 R2	RISCALDAMENTO ELETTRICO EL. HEATERS CHAUFFAGE ELECTRIQUE ELETR. HAIZUNG RESISTENCIAS ELETRICAS			SU	SONDA UMIDITA' HUMIDITY PROBE HYGRUMETRIE FUEHLER LUFTFEUCHTIGKEITSMESSUNG SONDE DE HUMEDAD				
F				DATE	30/03/2007									
				DRAW.	F.F.									
				CHECK	F.F.									
	REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR. M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:					HF620C0300	SHEET 2 OF 24
													CONTINUE	3



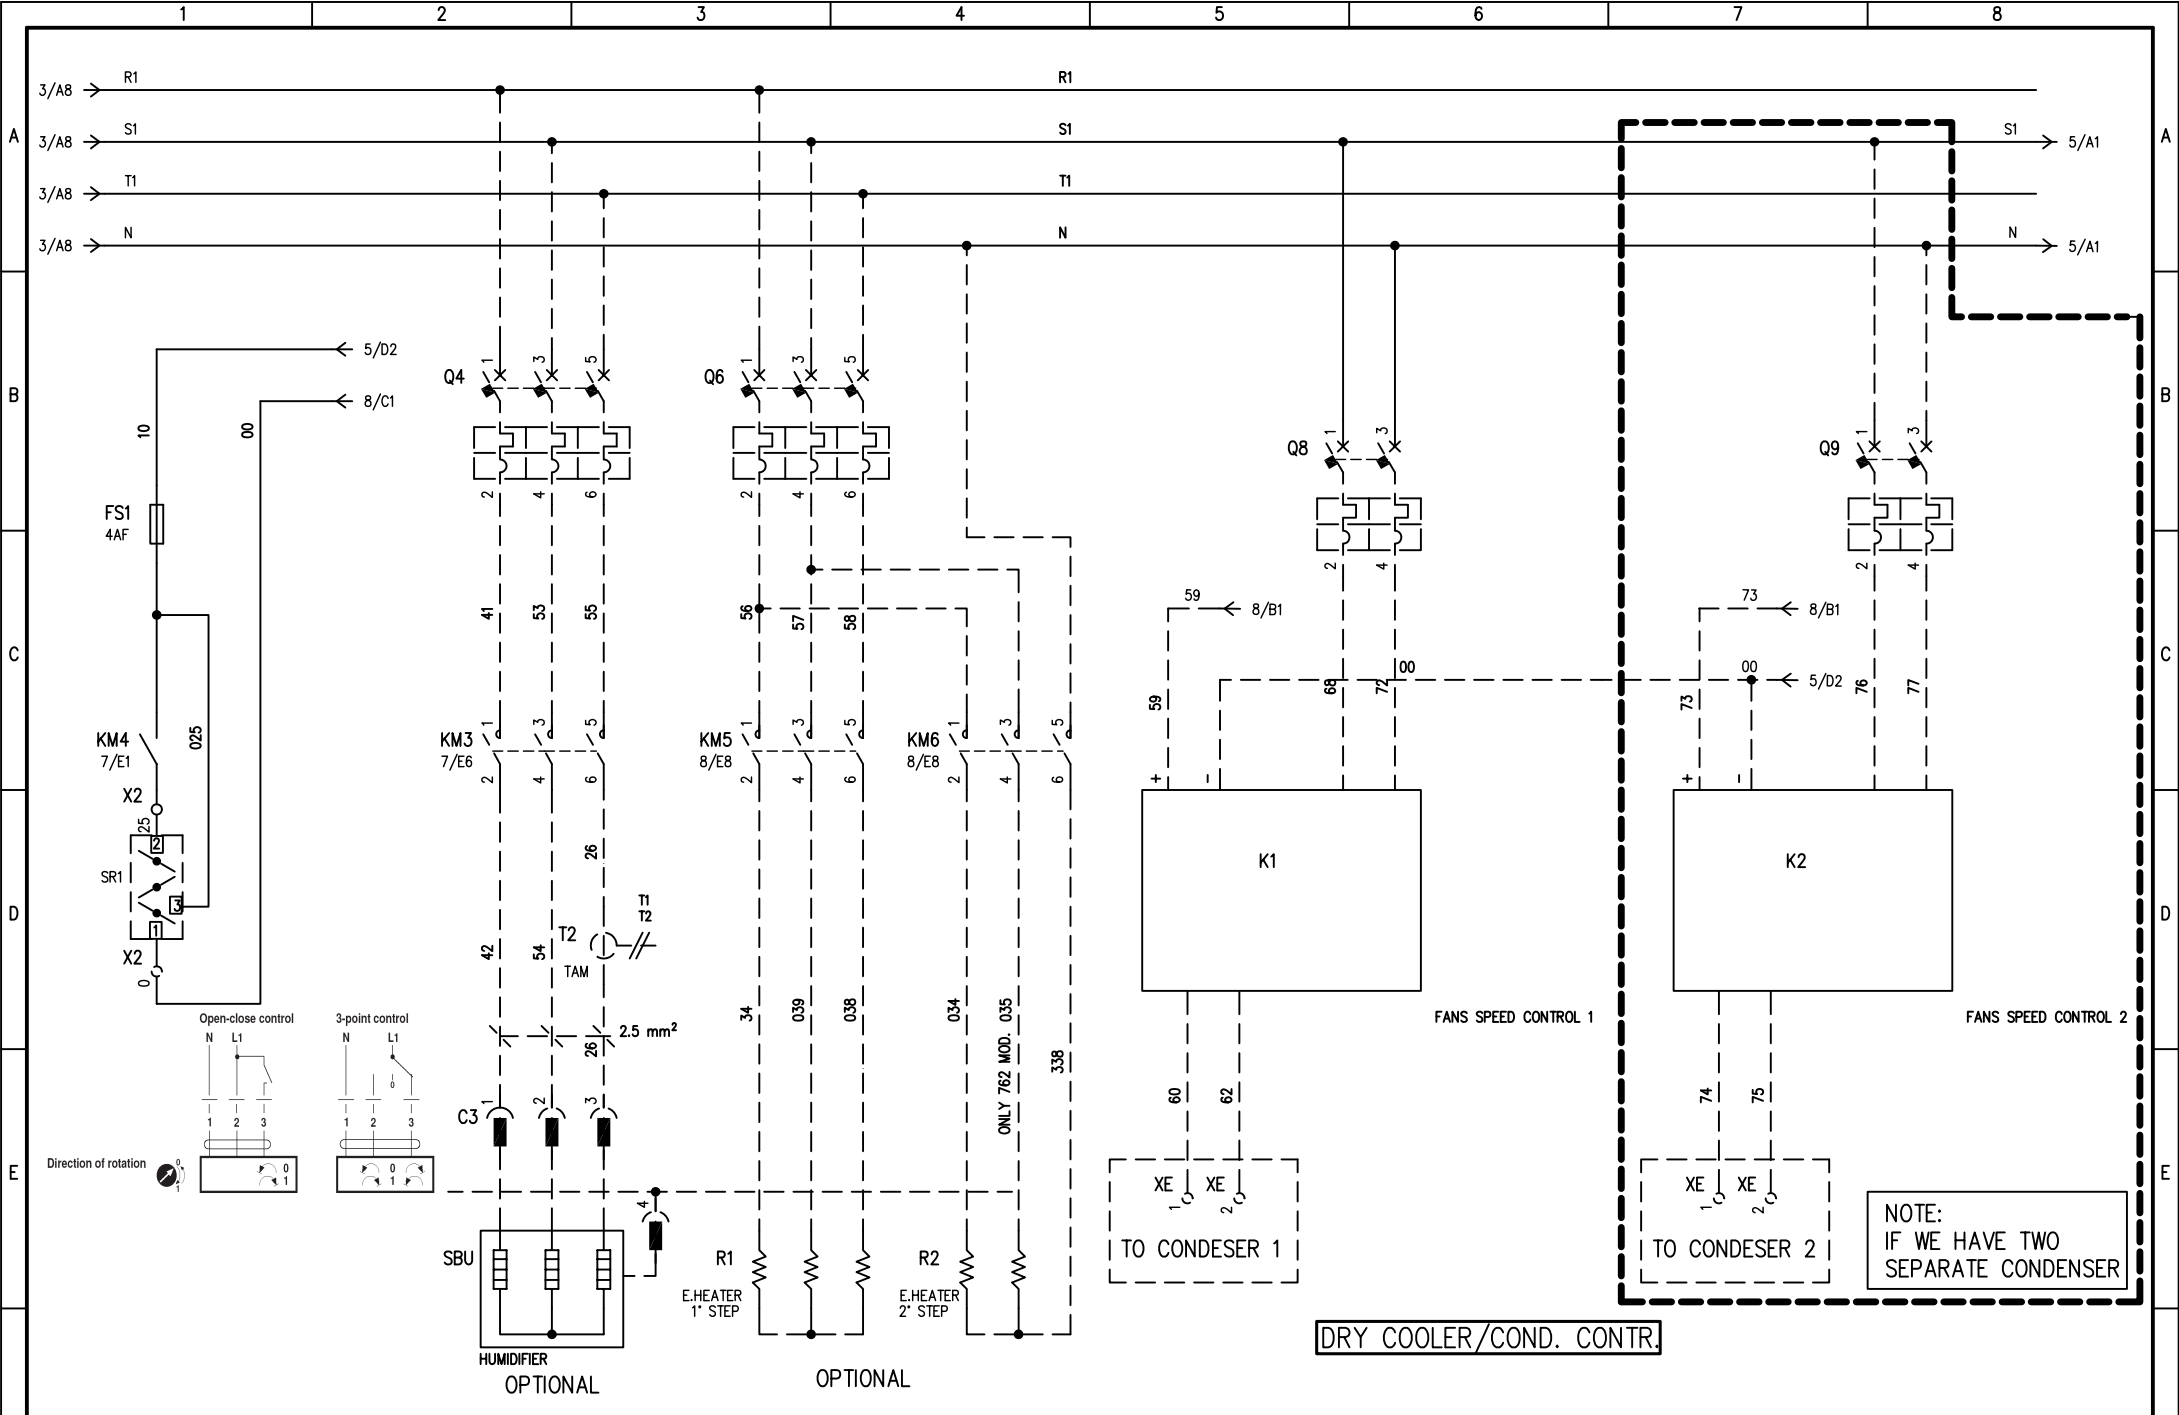


Direction of rotation

NOTE:
IF WE HAVE TWO
SEPARATE CONDENSER

DRY COOLER/COND. CONTR.

				DATE	30/03/2007							
				DRAW.	F.F.							
				CHECK	F.F.							
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:			HF620C0300	SHEET 4 OF 24
1		2		3		4		5	6	7	8	CONTINUE 5

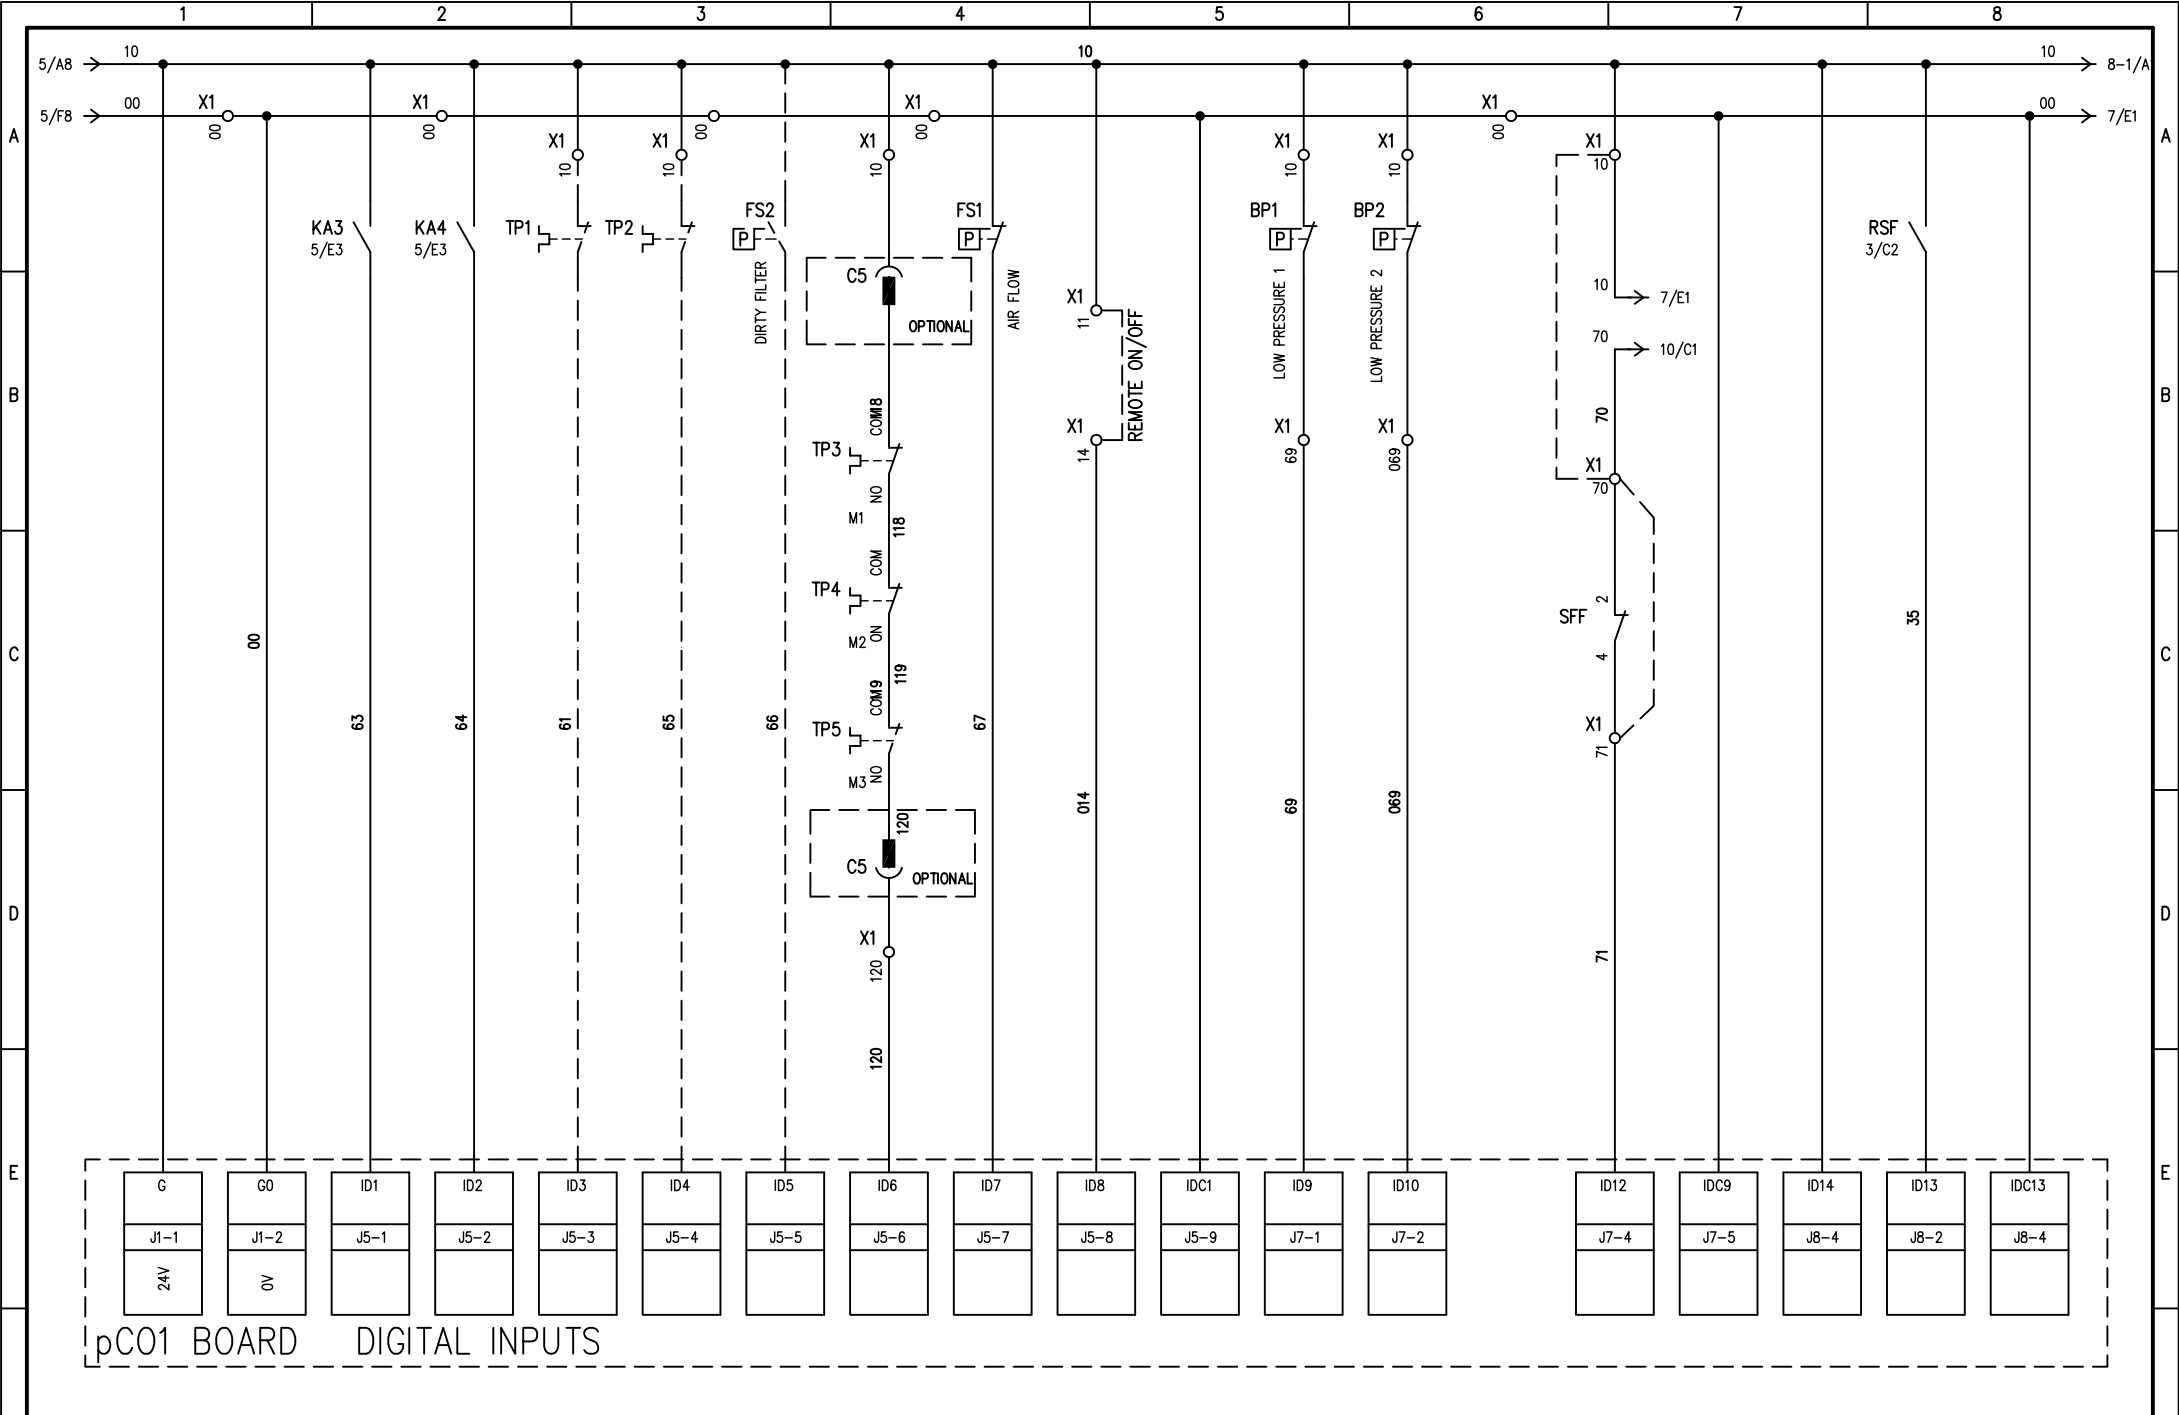


DATE 30/03/2007
 DRAW. F.F.
 CHECK F.F.




REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR. M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:	HF620C0300	SHEET 6 OF 24
1		2		3		4			CONTINUE 7

pc01 DIGITAL OUTPUTS

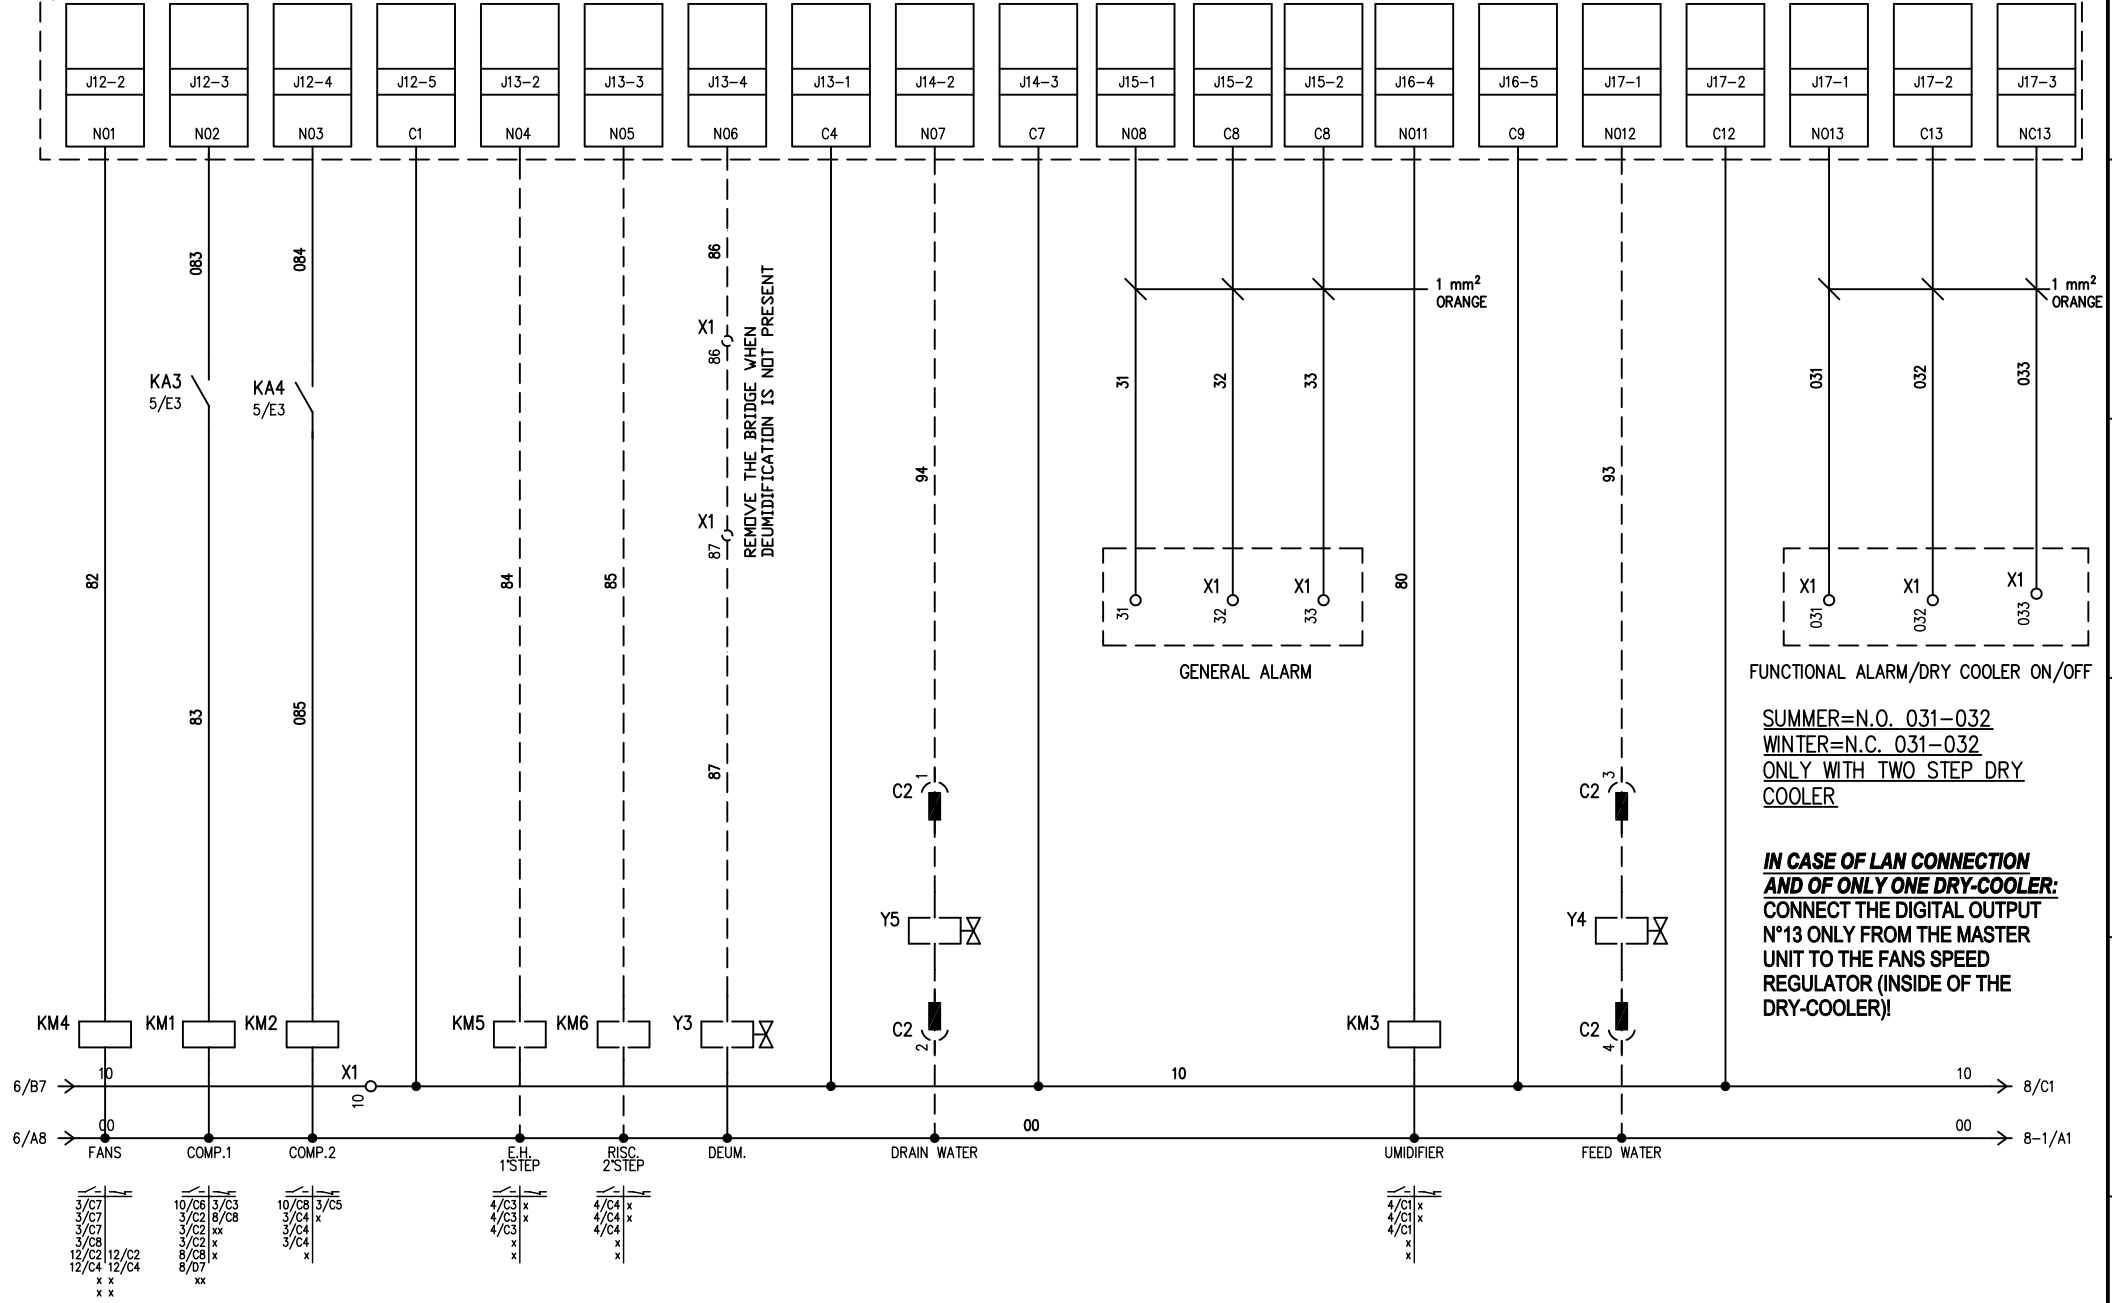


DATE 30/03/2007		DRAW. F.F.		CHECK F.F.		LENNOX		HF620C0300		SHEET 7 OF 24	
REV.		MODIFICATIONS		DATE						SIGN.	

CONTROLLO VENTILATORI
FANS MOTOR CONTROL
CONTROL VENTILATEUR

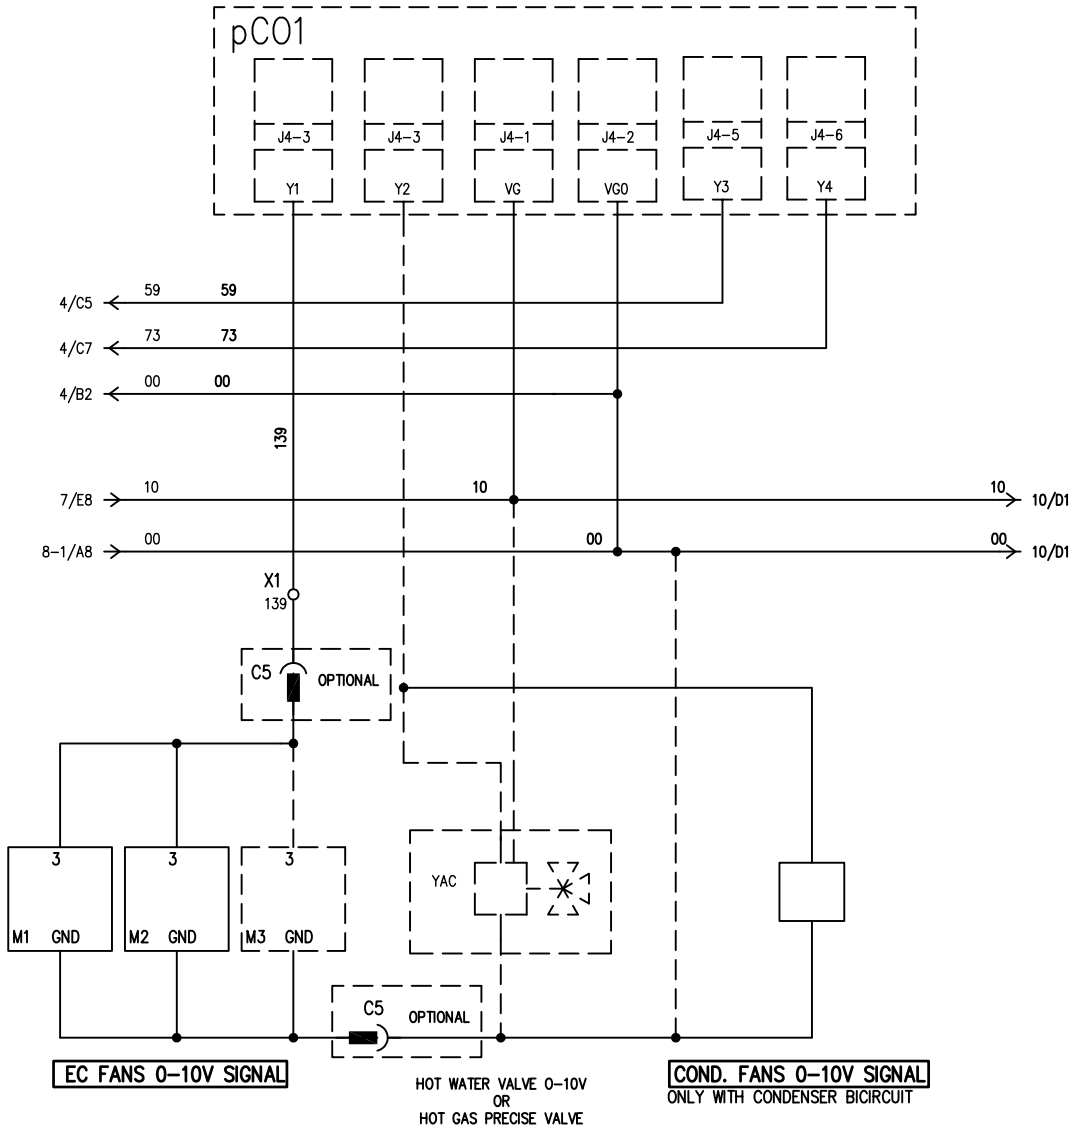

ELETTROVALVOLA GAS CALDO (OPZ.)
HOT GAS SOLENOID VALVE (OPT.)
ELECTROVANNE GAZ CHAUDS (OPT.)
MAGNETVENTIL-HEISSGASHEIZUNG (ZUB.)
ELECTROVALVULA GAS CALIENTE (OPC.)

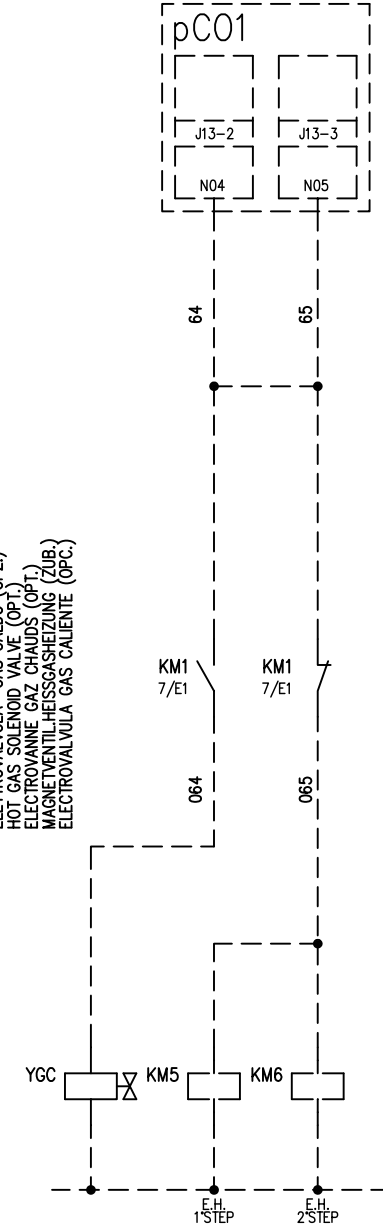


DATE	30/03/2007							
DRAW.	F.F.							
CHECK	F.F.							
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:



HF620C0300


ELETTRONIC MOD. VALVE FOR HOR GAS

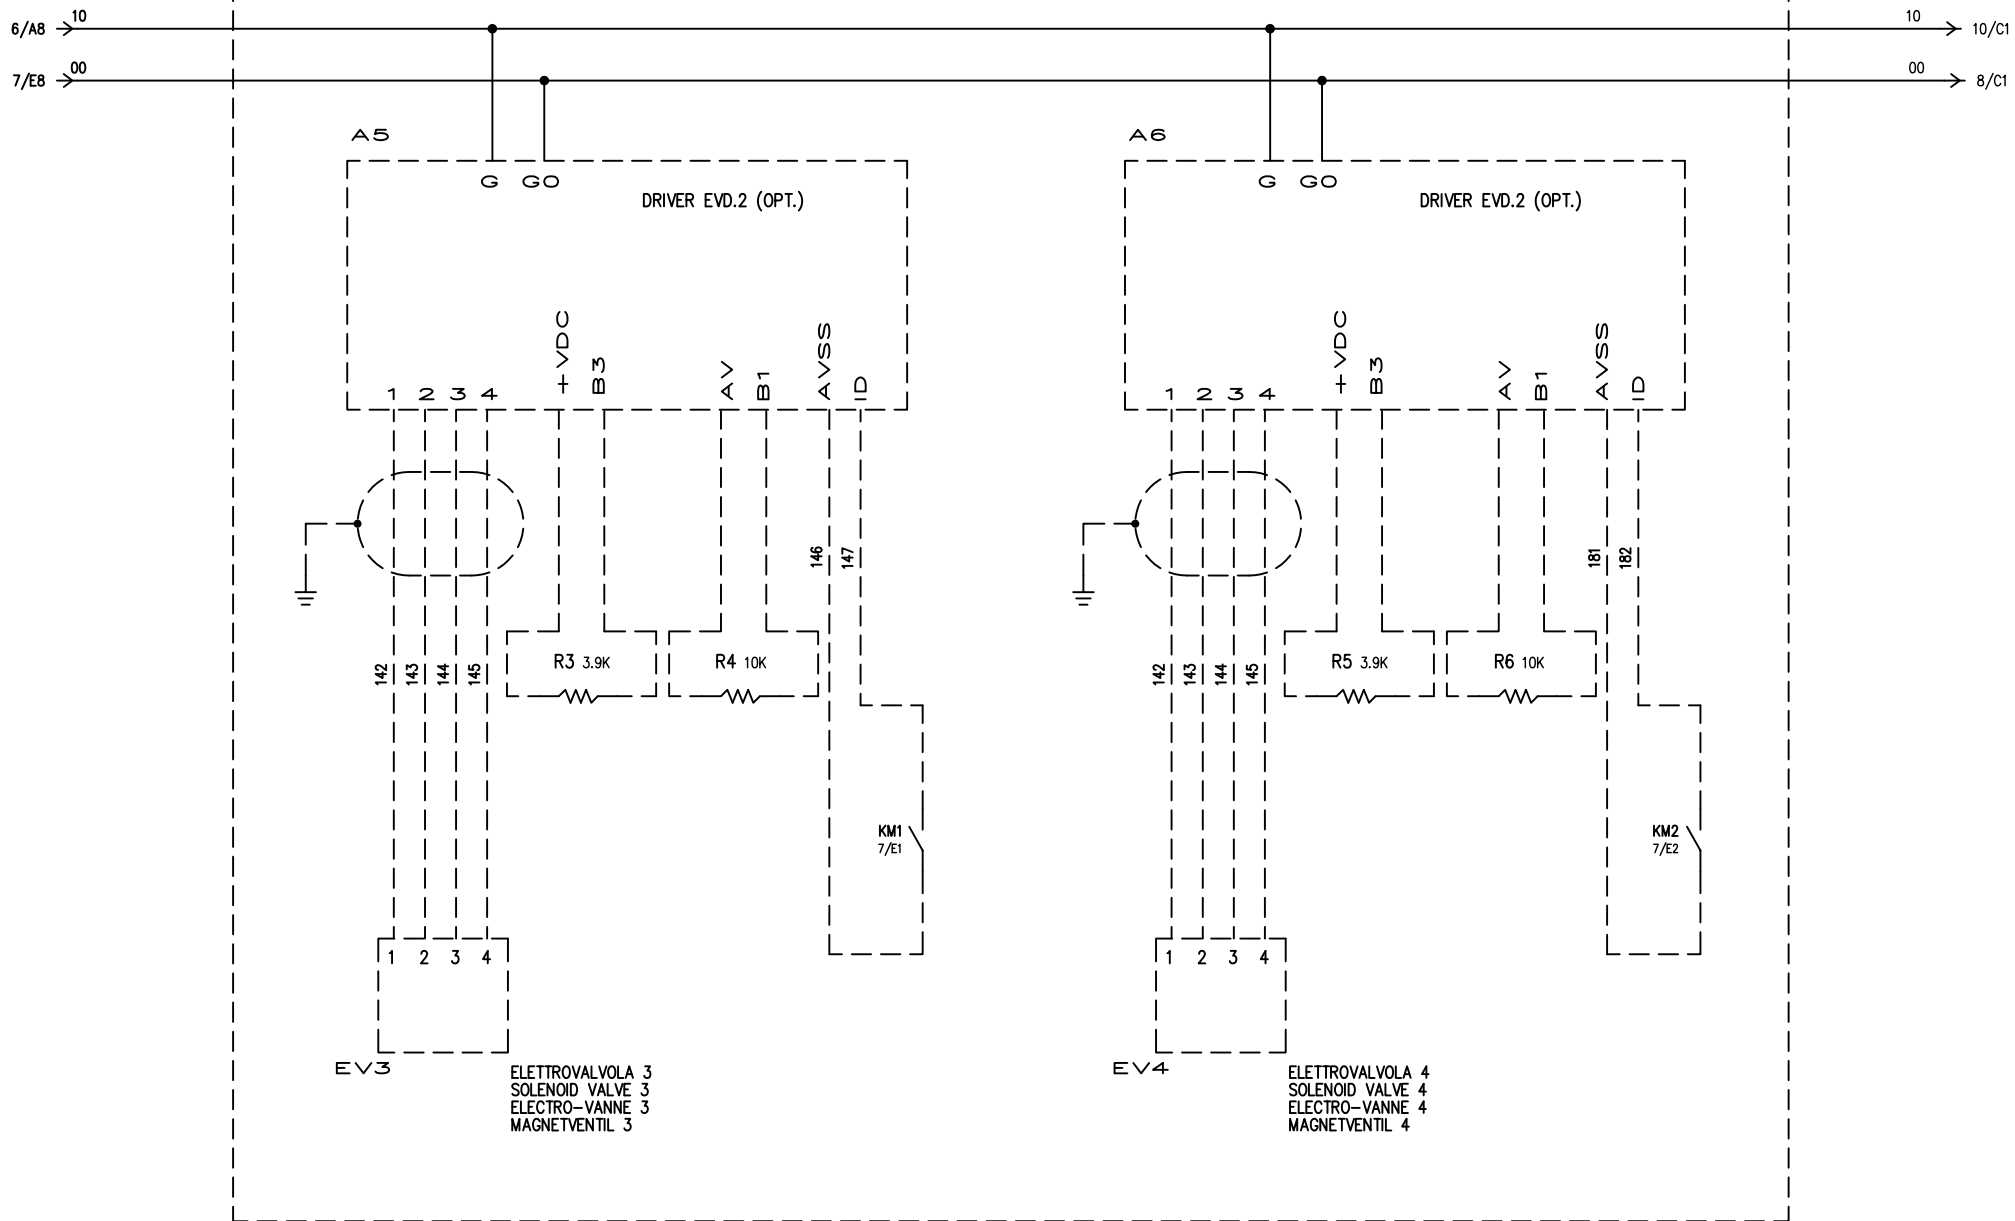

DATE	30/03/2007							
DRAW.	F.F.							
CHECK	F.F.							
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:




HF620C0300

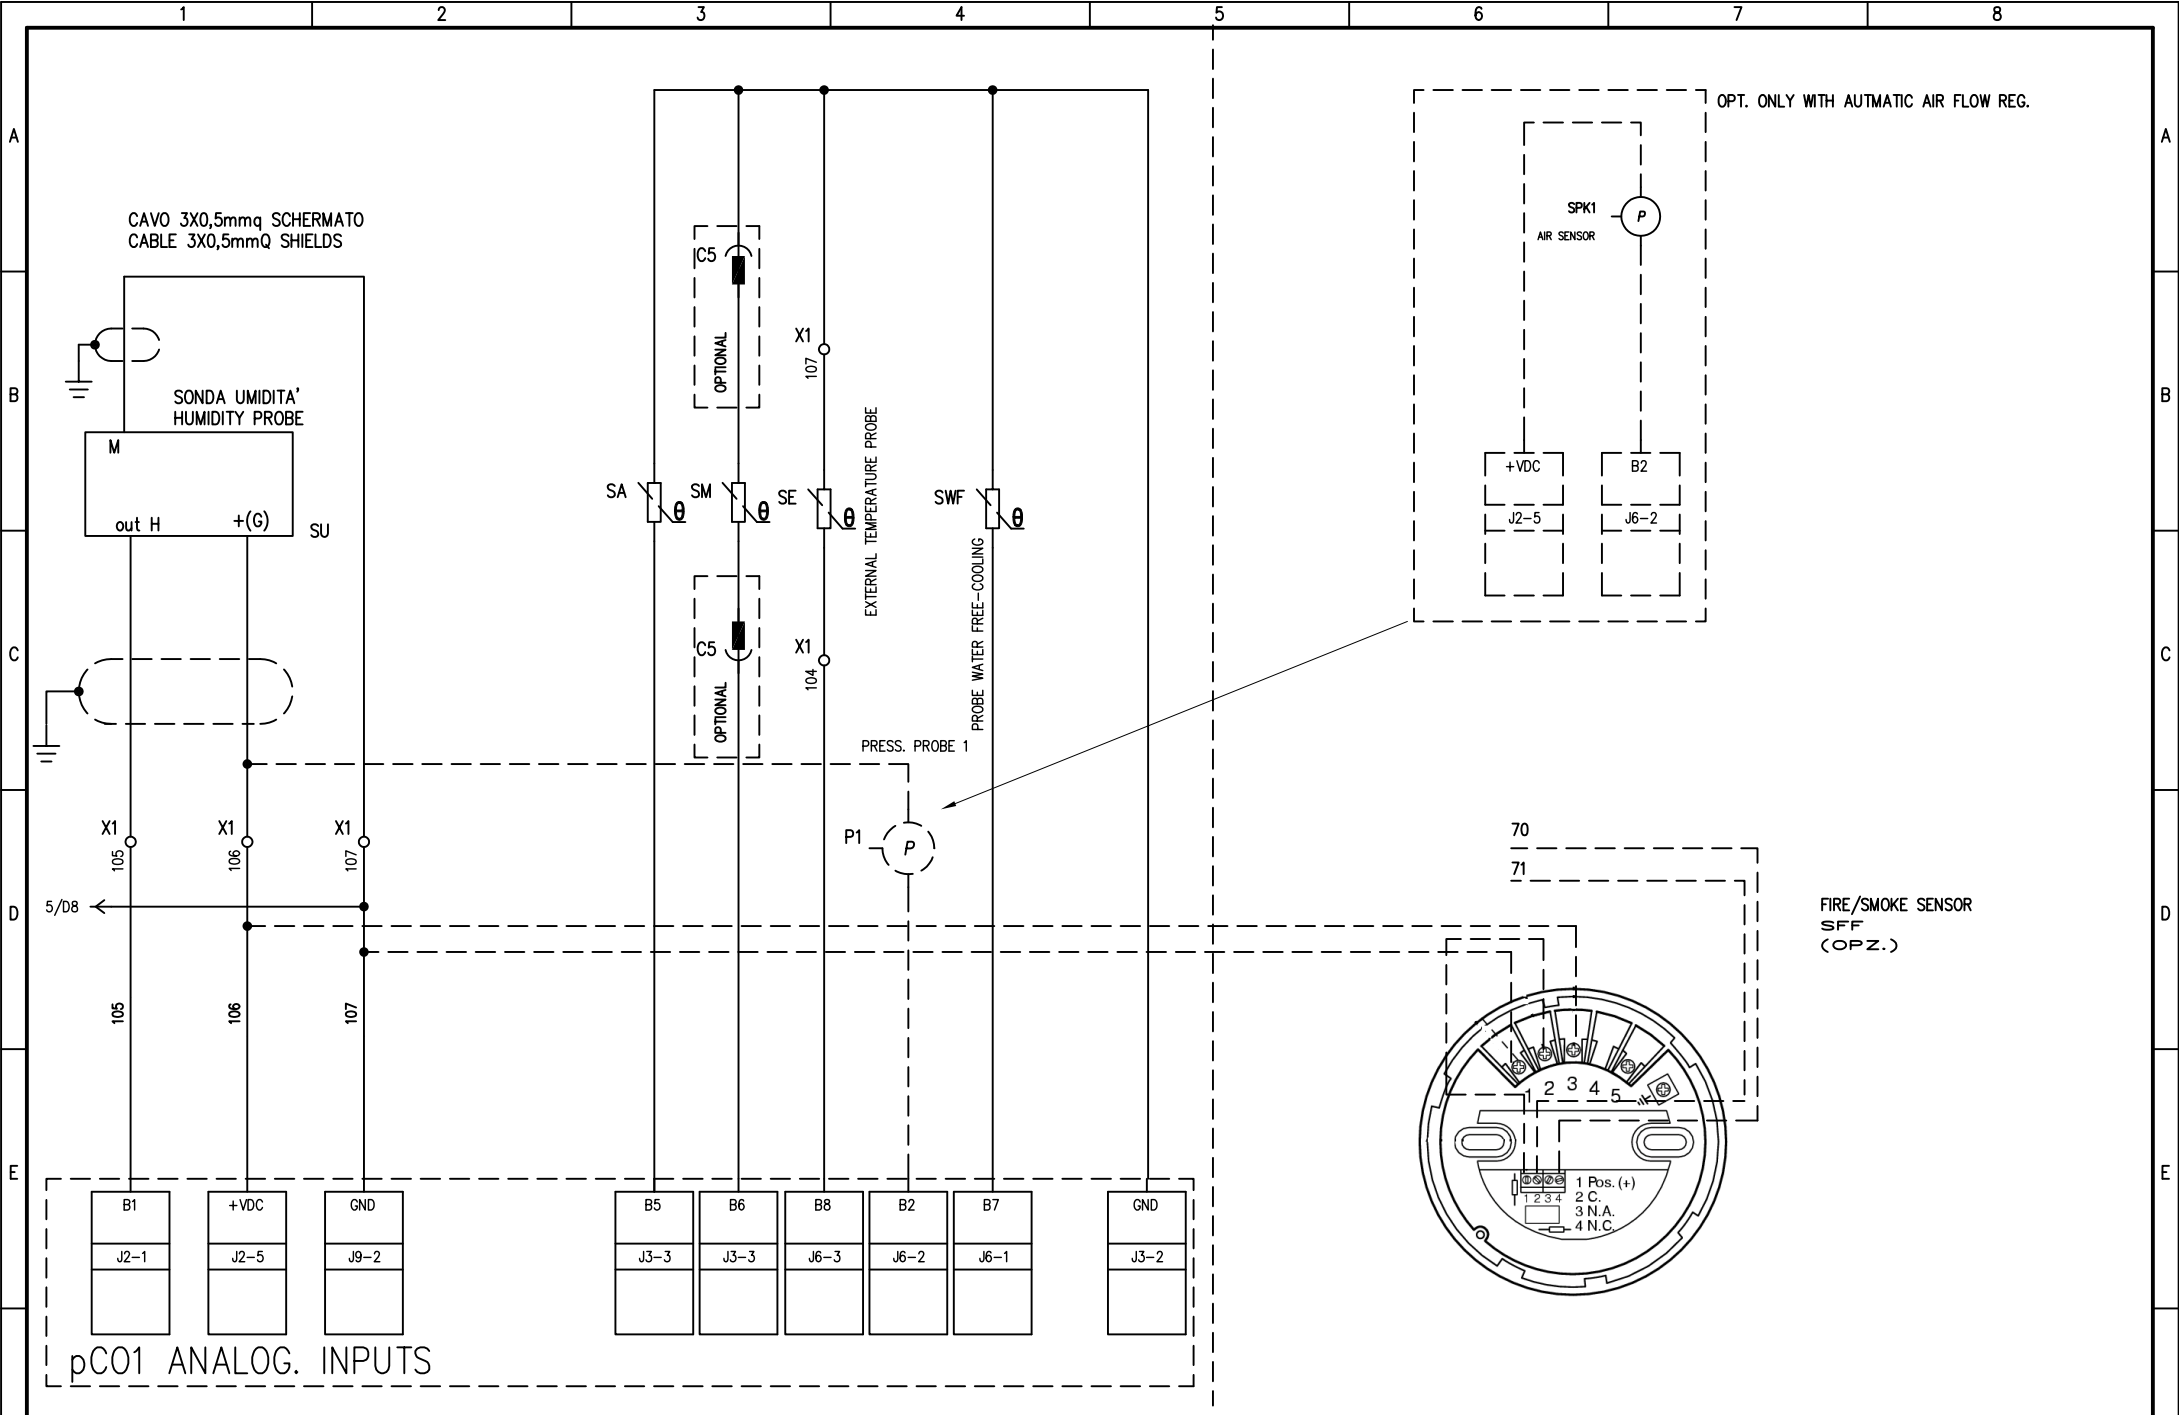

DATE 30/03/2007
 DRAW. F.F.
 CHECK F.F.







REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR. M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:
1		2		3		4	

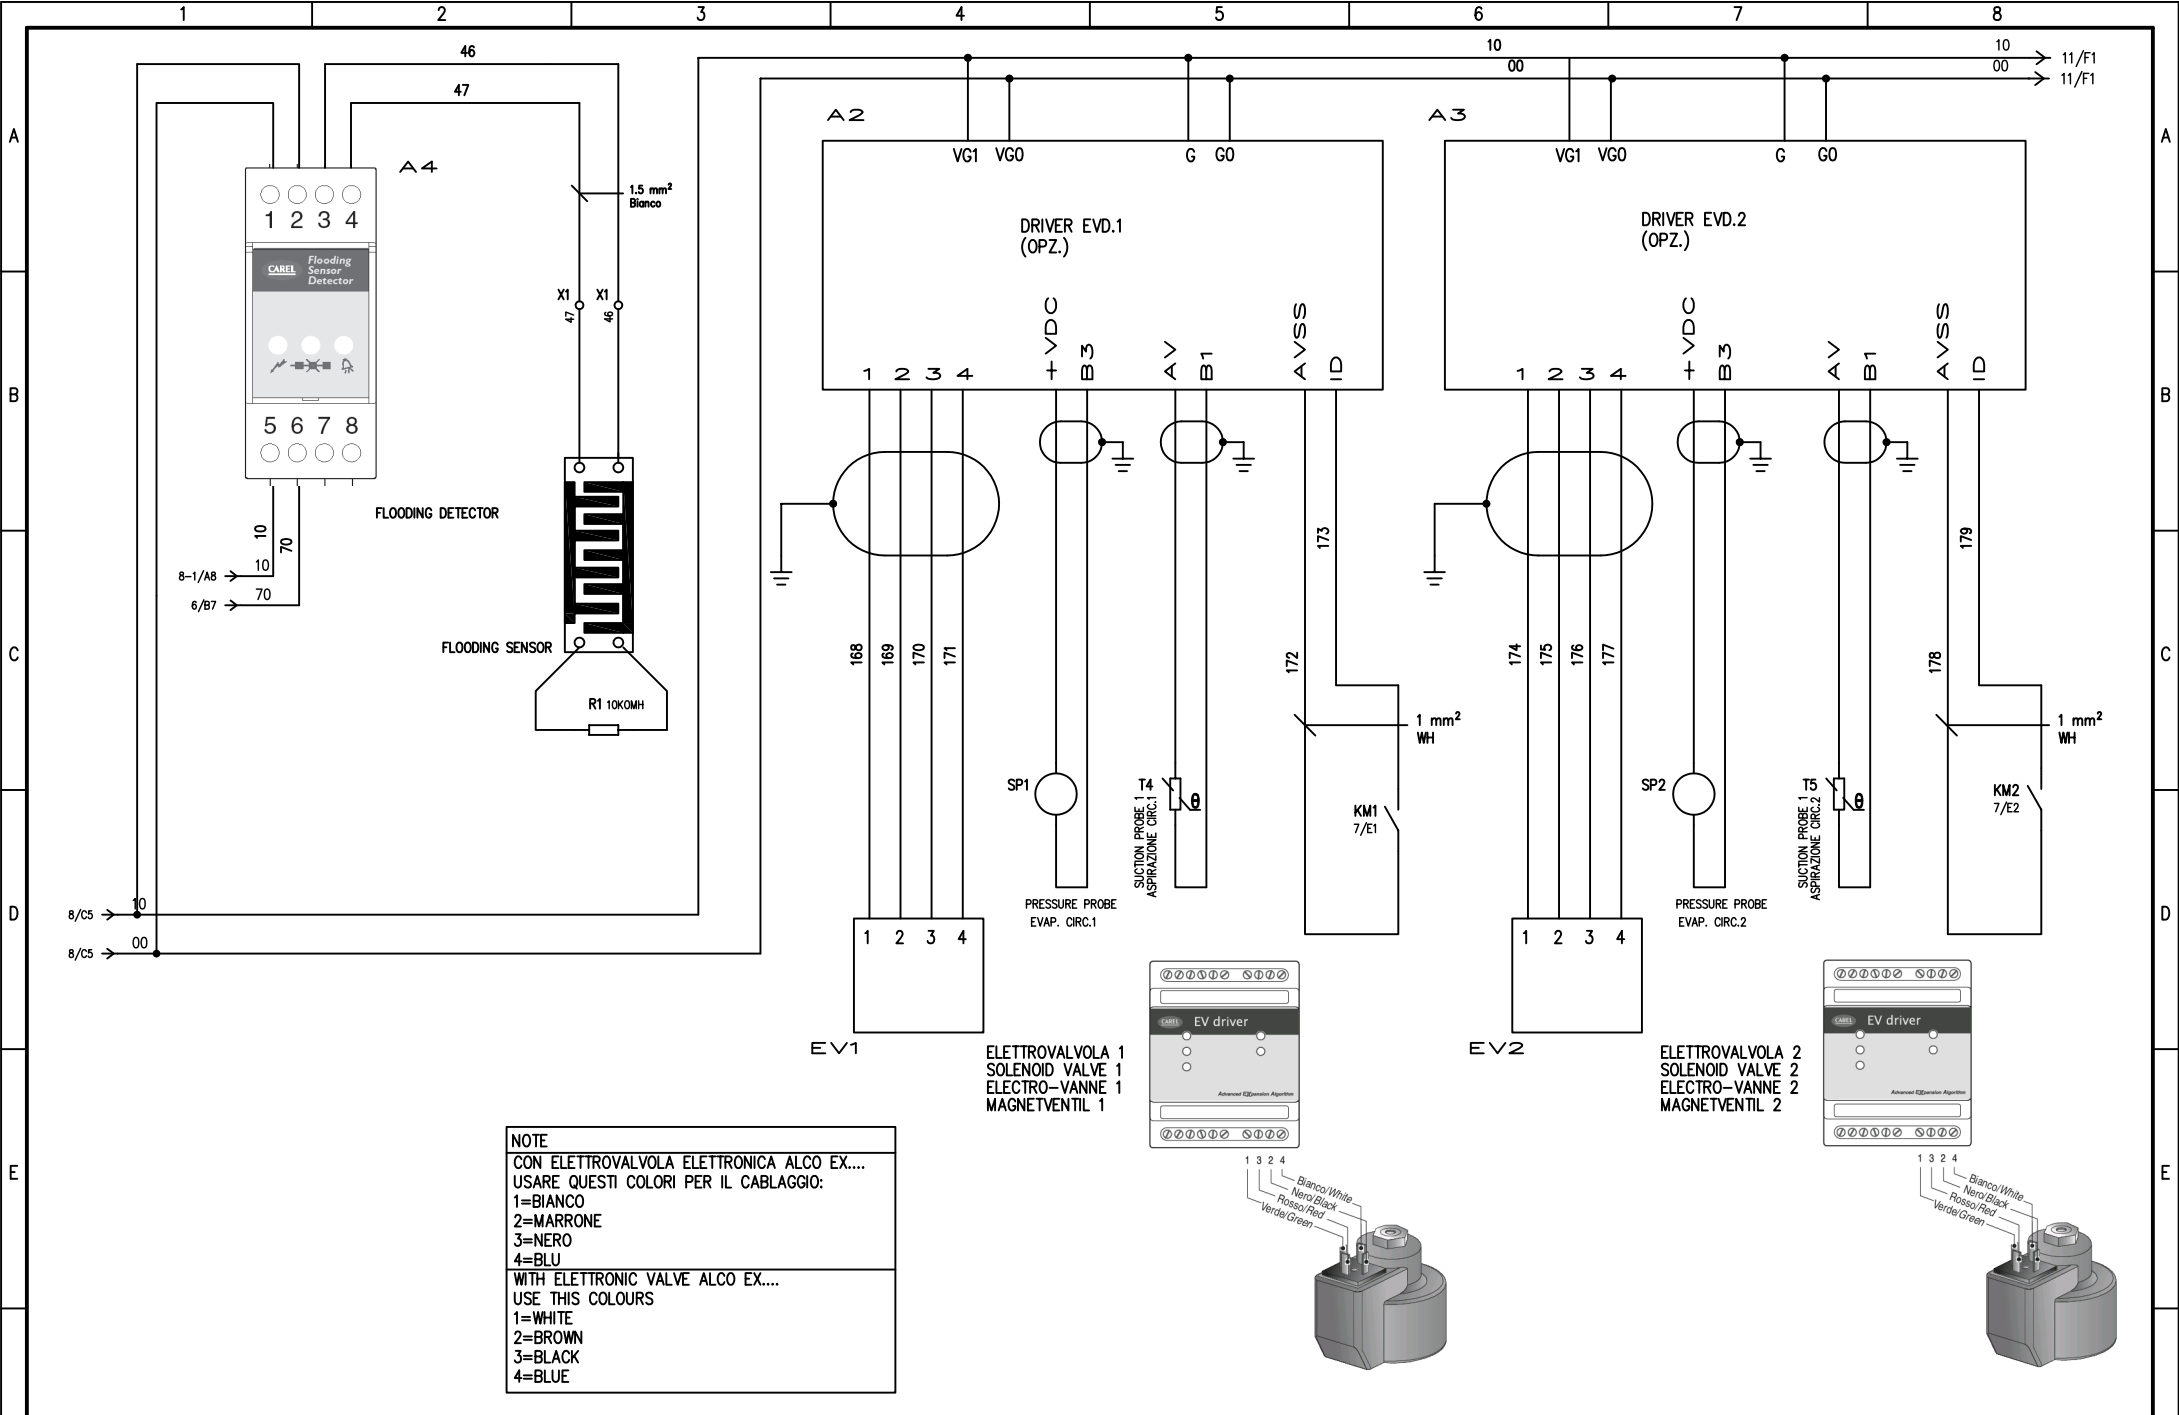


NOTE
 CON ELETTROVALVOLA ELETTRONICA ALCO EX....
 USARE QUESTI COLORI PER IL CABLAGGIO:
 1=BIANCO
 2=MARRONE
 3=NERO
 4=BLU
 WITH ELECTRONIC VALVE ALCO EX....
 USE THIS COLOURS
 1=WHITE
 2=BROWN
 3=BLACK
 4=BLUE

ELETTROVALVOLA 1
 SOLENOID VALVE 1
 ELECTRO-VANNE 1
 MAGNETVENTIL 1

ELETTROVALVOLA 2
 SOLENOID VALVE 2
 ELECTRO-VANNE 2
 MAGNETVENTIL 2



DATE 30/03/2007		DRAW. F.F.		CHECK F.F.		LENNOX		HF620C0300		SHEET 11 OF 24	
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR. M.M.	REPLACE					REPLACE	ORIGIN:
1		2		3		4		5		6	

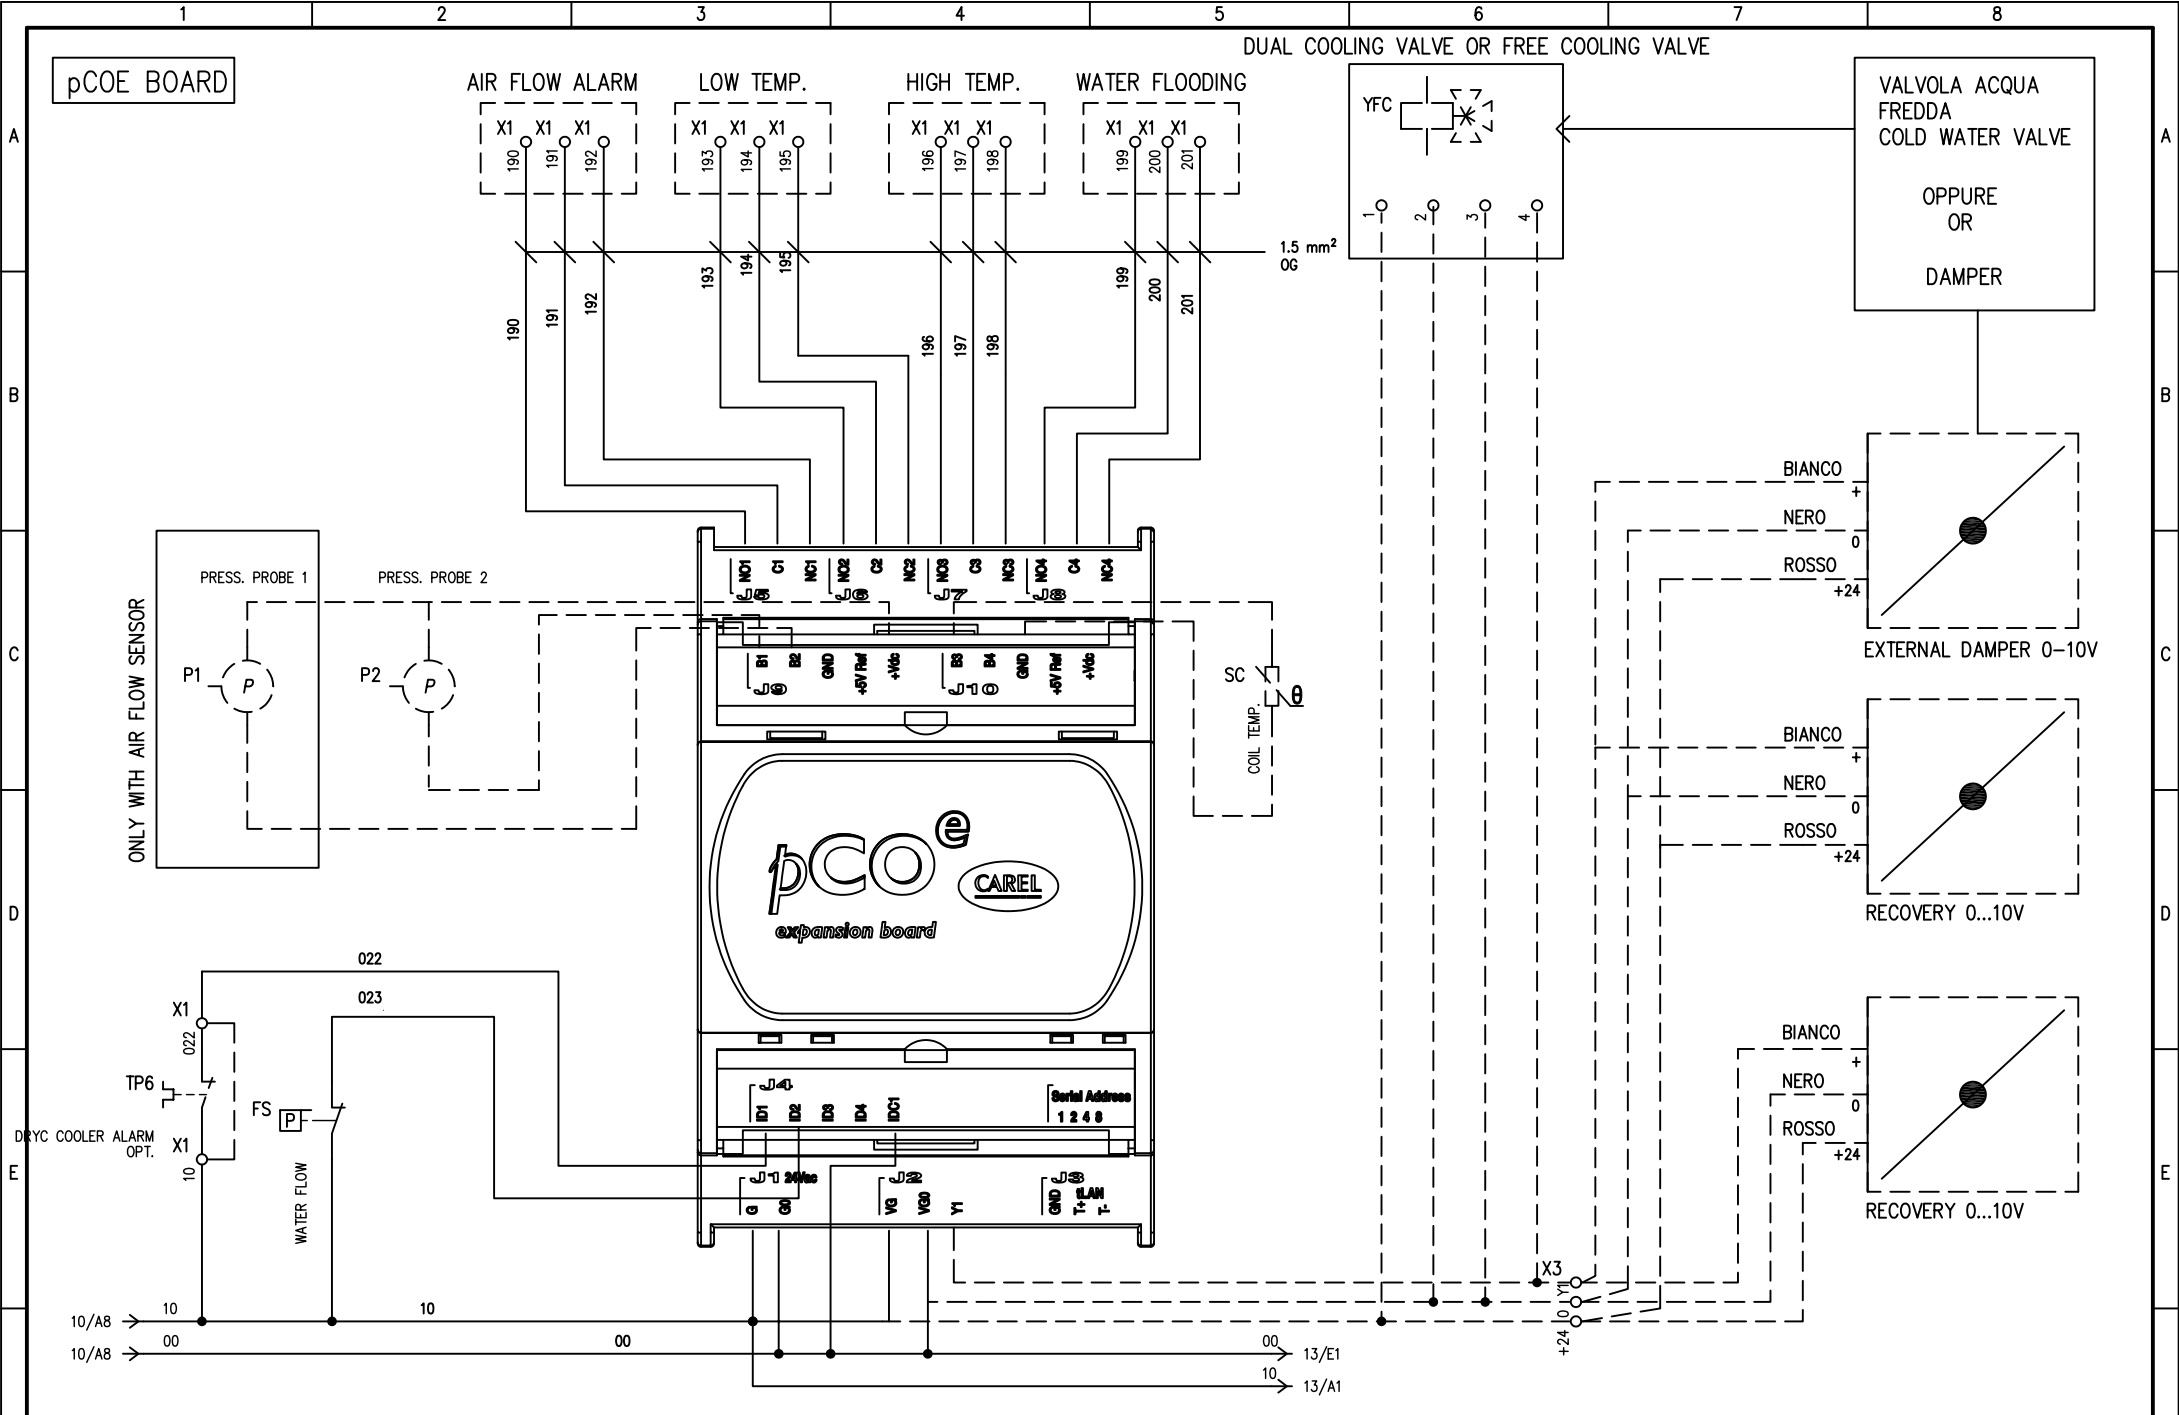

DATE 30/03/2007
 DRAW. F.F.
 CHECK F.F.




REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR. M.M.
1				


REPLACE
 REPLACE
 ORIGIN:

CONTATTI PULITI SEGNALAZIONE REMOTA
 REMOTE SIGNAL CLEAN CONTACTS
 CONTACTS PROPRES SIGNALISATIONS A DISTANCE
 FREIE KONTAKTE FUER BETRIEBSMELDUNGEN
 CONT. LIMPIOS CON SENGNALIZACIONES REMOTAS


POMPA SCARICO CONDENZA
 CONDENSATE DRAIN PUMP
 POMPE A EAU CONDENSEUY
 KONDENSATWASS PUMPE
 BOMBA DESEGUE CONDEN.

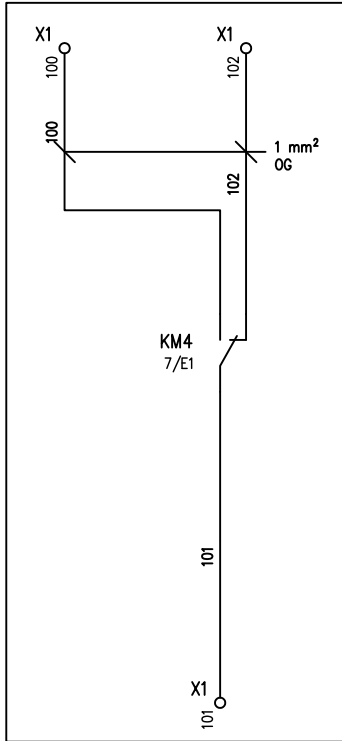


EXT. DAMPER ON/OFF

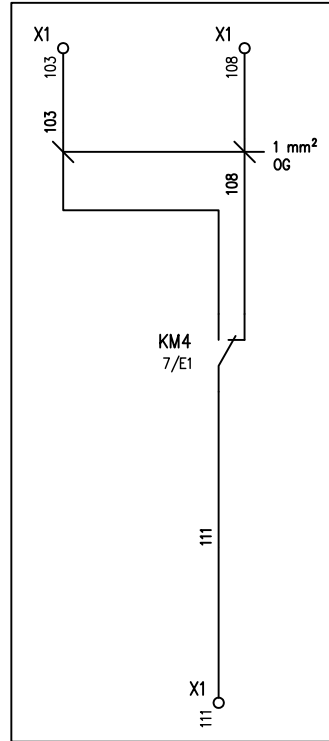

EXT. PUMPS ON/OFF

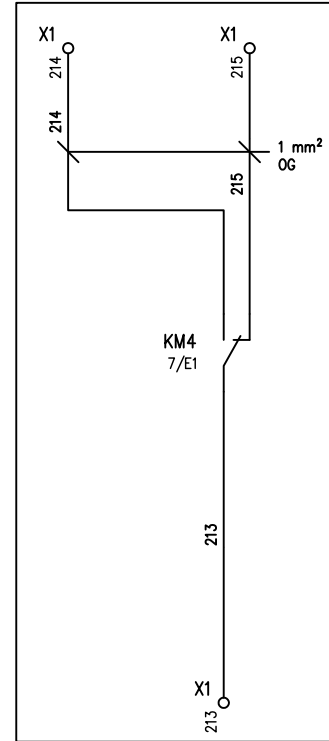


ON/OFF UNIT STATUS

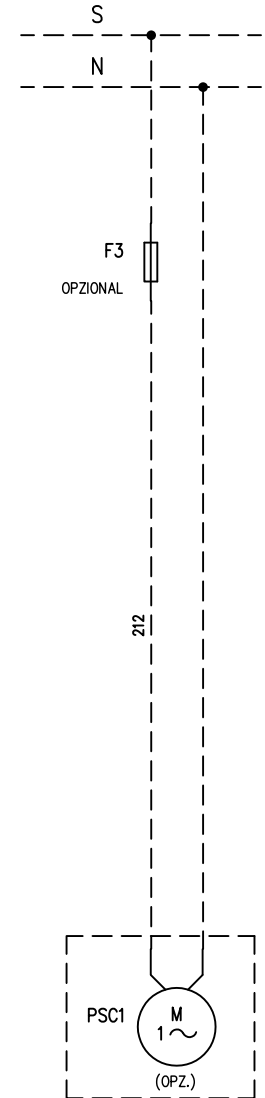


REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:	HF620C0300	SHEET 13 OF 24
										CONTINUE 14



LONG DISTANCE KIT OPTION

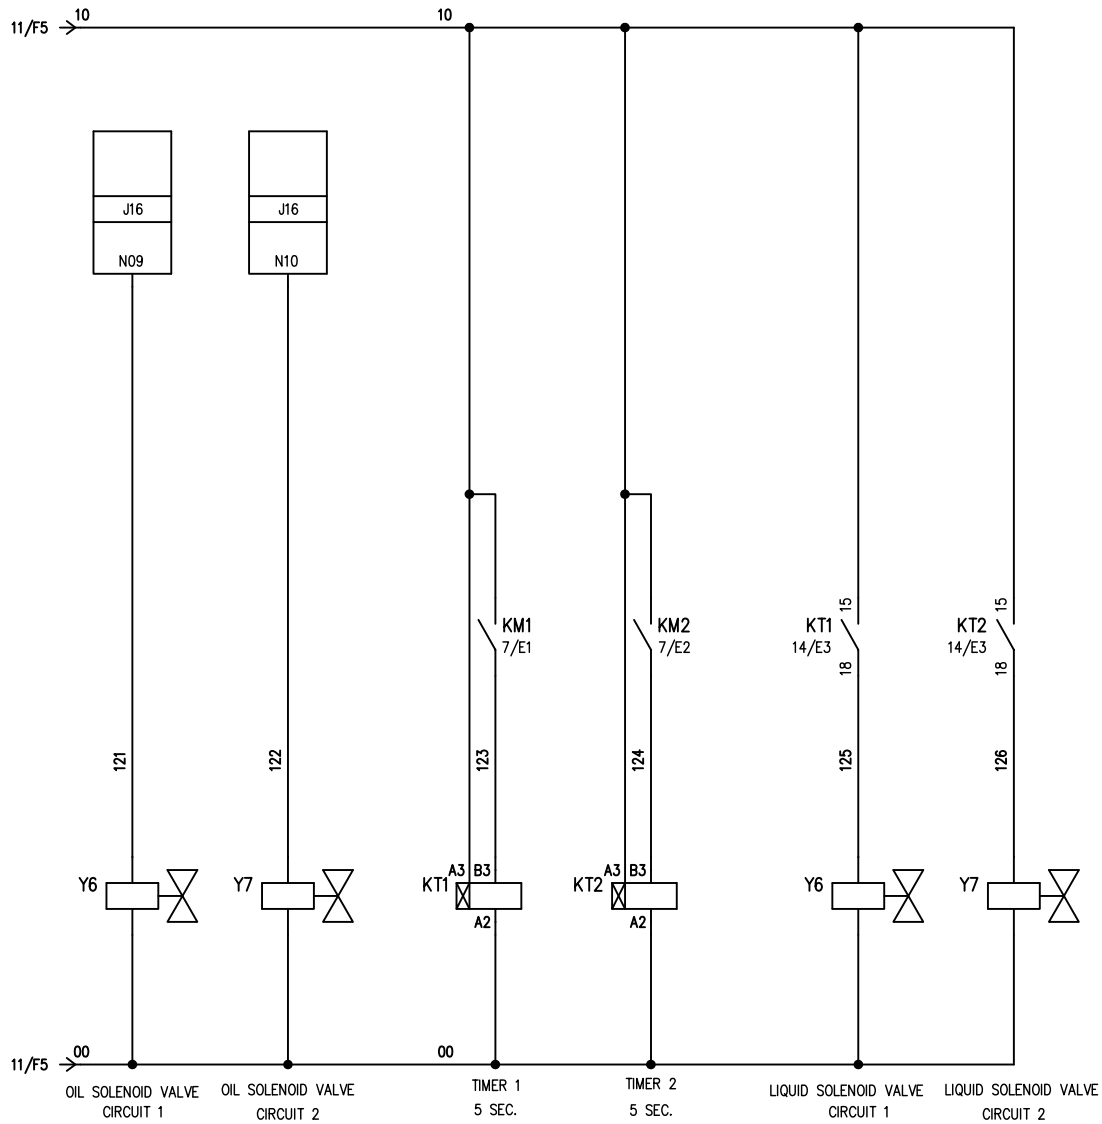

POWER SUPPLY DIP PROTECTION OPTION




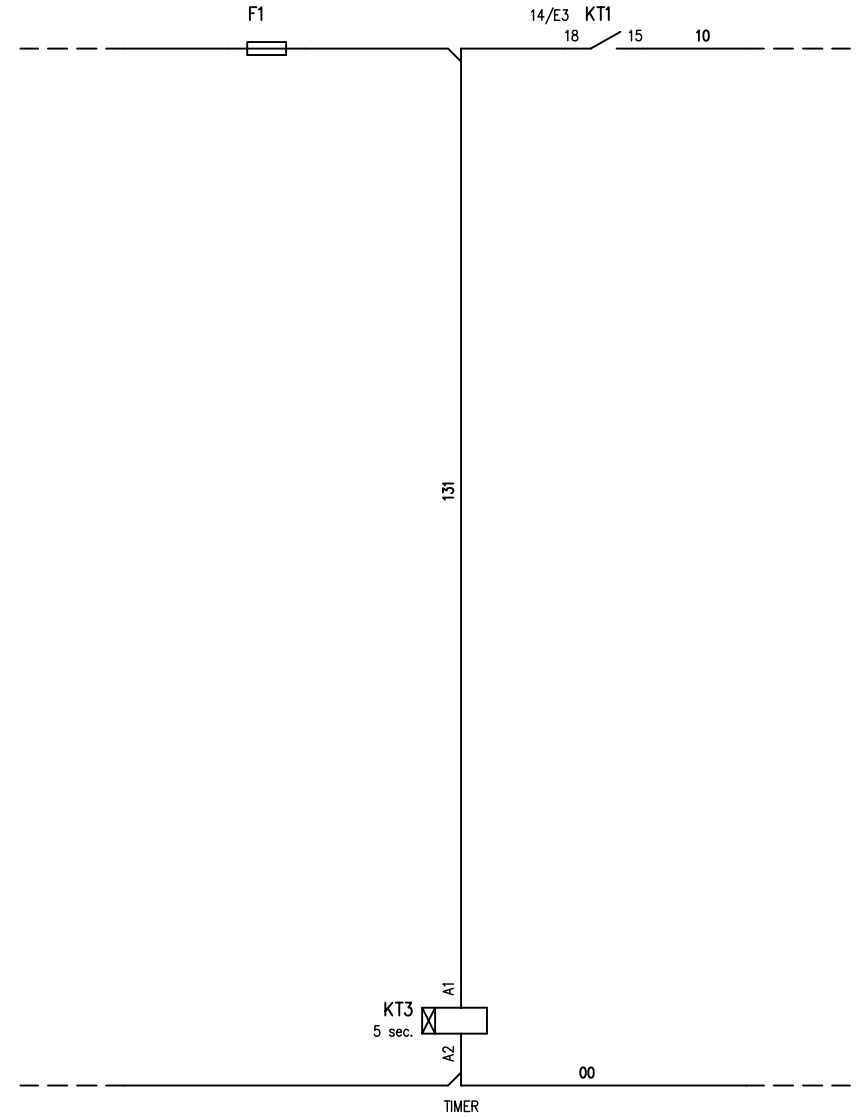


DATE	30/03/2007
DRAW.	F.F.
CHECK	F.F.
REV.	MODIFICATIONS
DATE	SIGN.
APPR.	M.M.



HF620C0300

LAN CONNECTIONS

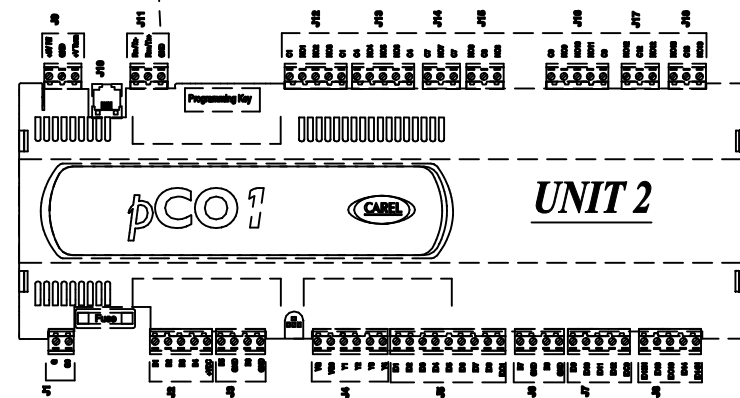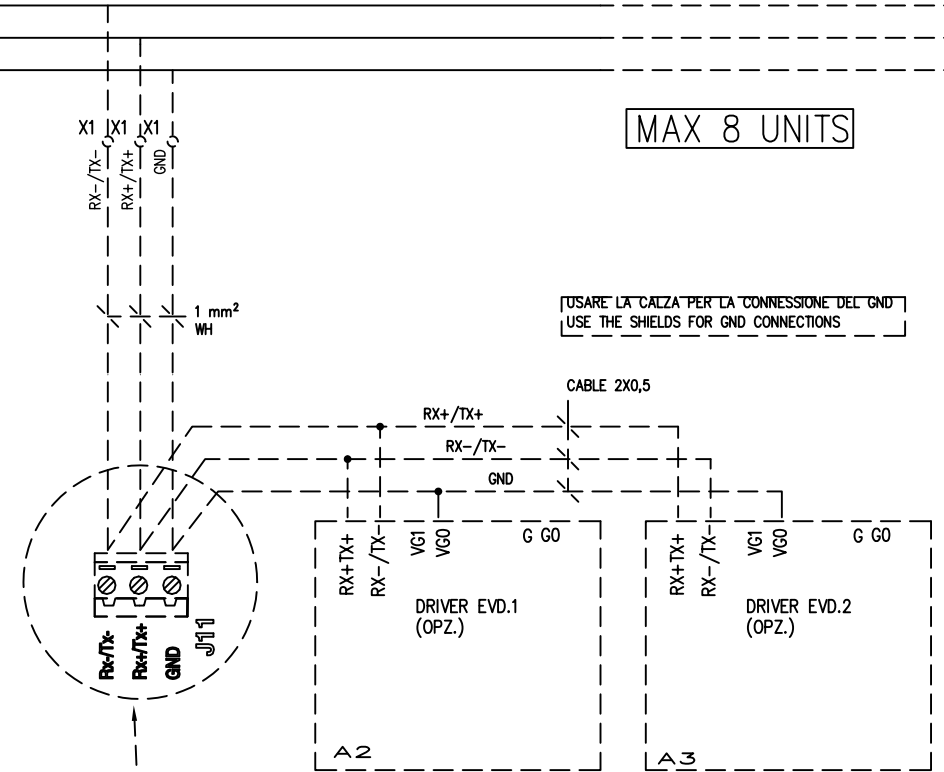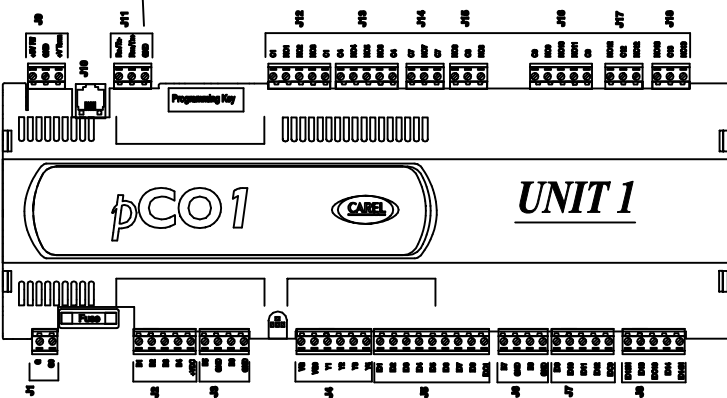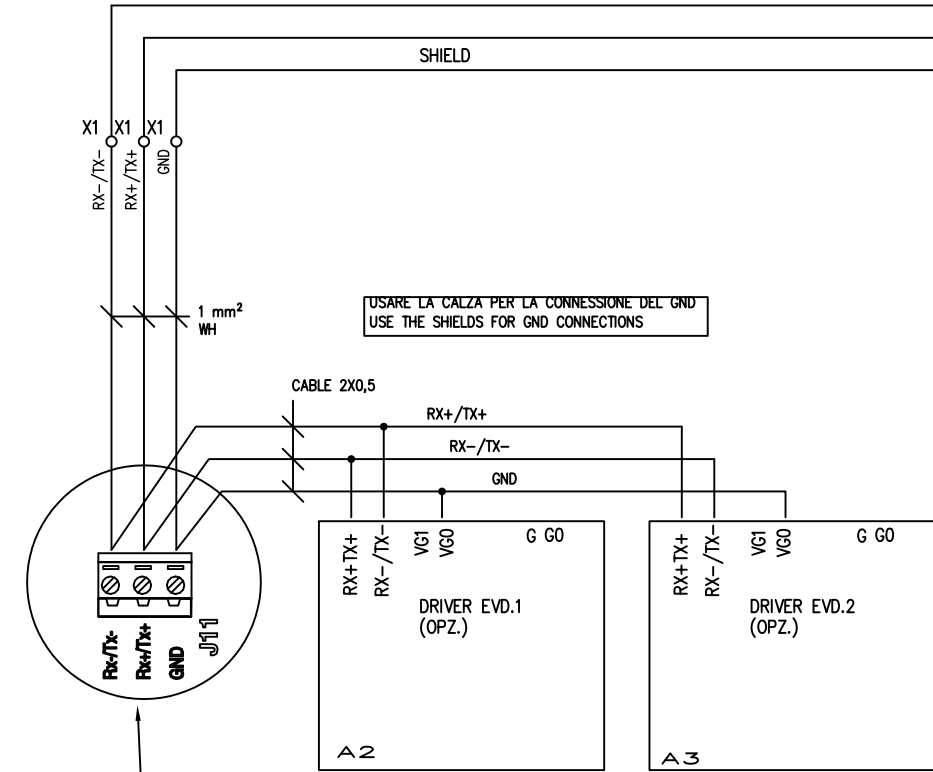


DATE	30/03/2007
DRAW.	F.F.
CHECK	F.F.
REV.	MODIFICATIONS
DATE	SIGN.
APPR.	M.M.



HF620C0300

SHEET 15 OF 24
CONTINUE 16

MORSETTIERA
 TERMINAL STRIP
 BORNIER
 KLEMMLEISTE
 KLEMMLEISTE

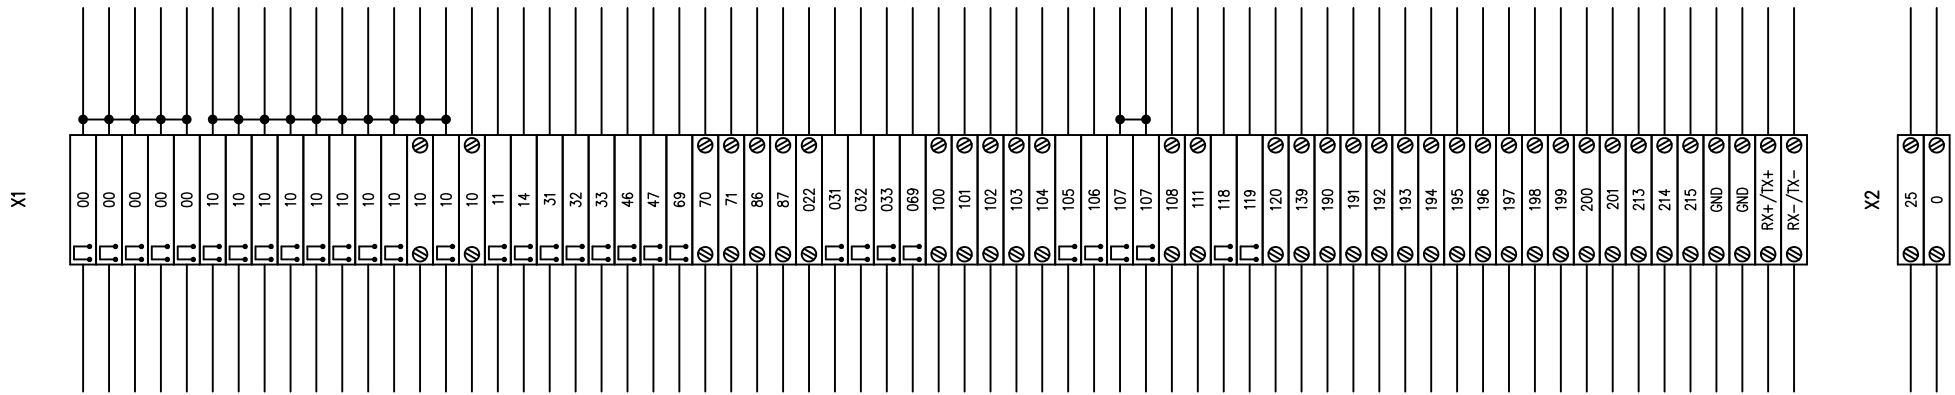

				DATE	30/03/2007								
				DRAW.	F.F.								
				CHECK	F.F.								
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:			HF620C0300		SHEET 17 OF 24
1		2		3		4		5	6	7	8	CONTINUE 18	

HUMID. CONNECTOR

LAYOUT SCHEDA ELECTRONIC BOARD LAYOUT

CONNETTORI PHOENIX A SPINA COMBICON CON PASSO 5.08 mm. COLORE VERDE TIPO MSTB 2,5 :

C1
CONNETTORE FEMMINA 4 VIE AMP 1-480703-0

Pin	Filo	Posizione
1	49	5/C6
2	50	5/C6
3	51	5/C6
4	52	5/C6


C2
CONNETTORE FEMMINA 4 VIE AMP 1-480703-0


Pin	Filo	Posizione
1	94	7/D4
2	00	7/E4
3	93	7/D7
4	00	7/E7


C3
CONNETTORE FEMMINA 4 VIE AMP 1-480703-0


Pin	Filo	Posizione
1	42	4/E1
2	54	4/E2
3	26	4/E2
4		4/E2

SIG.	POLI	TIPO	CODICE	SIG.	POLI	TIPO	CODICE
J1	2	2,5/2-ST	17 57 01 9	J11	3	2,5/3-ST	17 57 02 2
J2	5	2,5/5-ST	17 57 04 8	J12	5	2,5/5-ST	17 57 04 8
J3	4	2,5/4-ST	17 57 03 5	J13	5	2,5/5-ST	17 57 04 8
J4	6	2,5/6-ST	17 57 05 1	J14	3	2,5/3-ST	17 57 02 2
J5	9	2,5/9-ST	17 57 08 0	J15	3	2,5/3-ST	17 57 02 2
J6	4	2,5/4-ST	17 57 03 5	J16	5	2,5/5-ST	17 57 04 8
J7	5	2,5/5-ST	17 57 04 8	J17	3	2,5/3-ST	17 57 02 2
J8	5	2,5/5-ST	17 57 04 8	J18	3	2,5/3-ST	17 57 02 2
J9	3	2,5/3-ST	17 57 02 2				PCOUMD

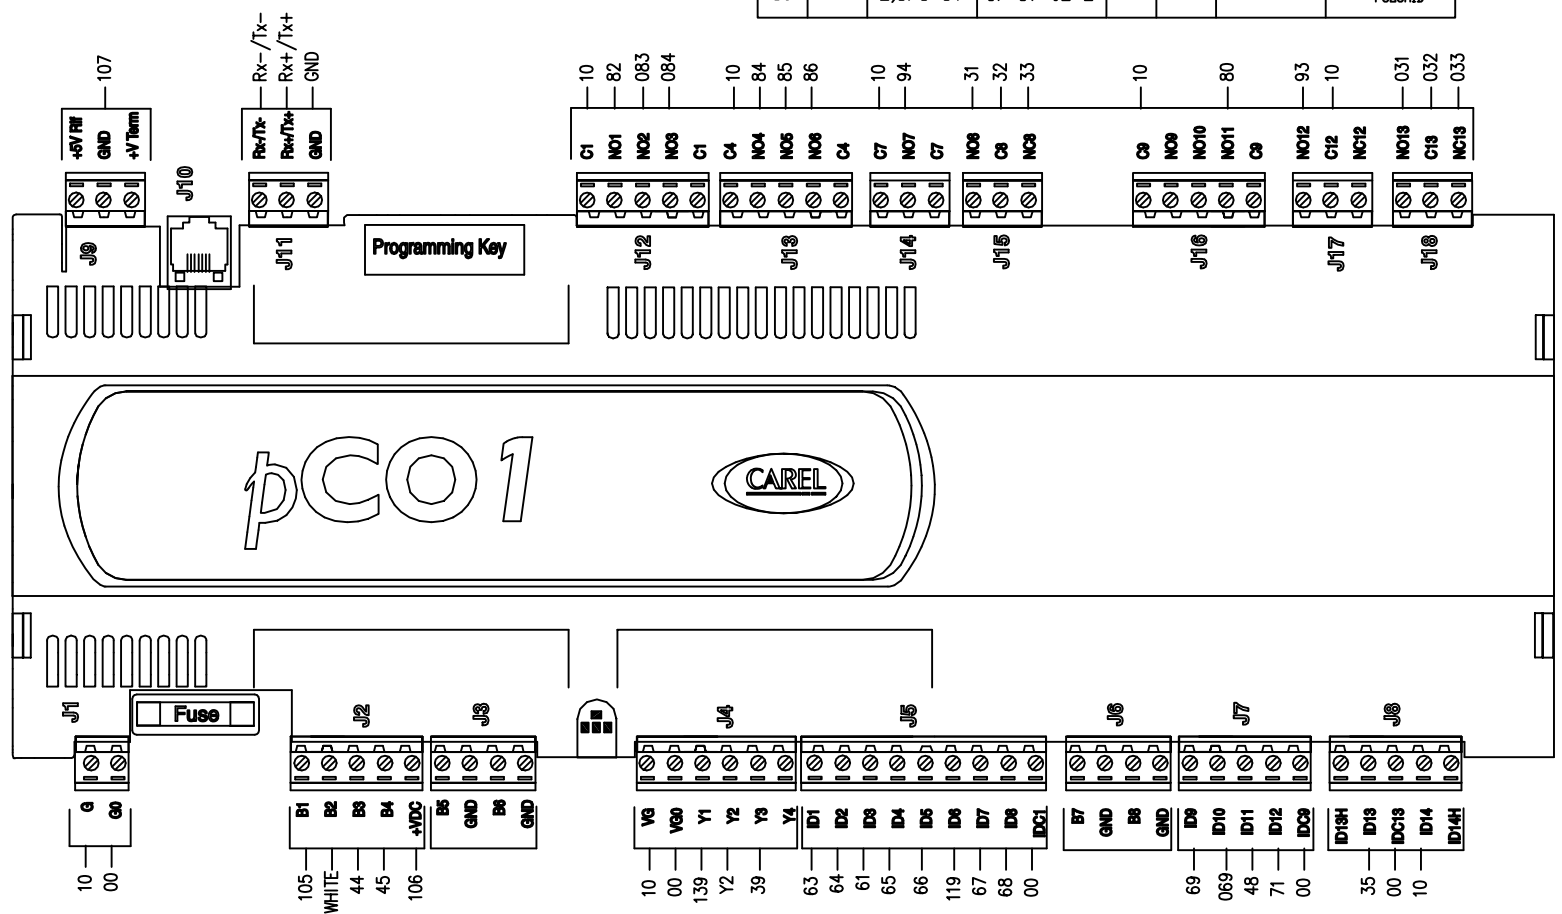

1	2		3	4	5	6	7	8		
272...512	Ref-mark	Function	Technical data	Item code	Description	Amount	M.U.	Position		
A	AP	HIFH PRESSURE				1		4/C02	A	
	BP	LOW PRESSURE				1		5/A06		
	C1	COMPRESSOR 1				1		3/E02		
B	C2	COMPRESSOR 2				1		3/E02	B	
	EV1					1		7/B05		
	EV2					1		7/B05		
	FU1		4AF		FUSIBILE 5X20	1	PCE	3/D08		
C	KA3	HIGH PRESSURE RELAY 1		40528024		1		4/E02	C	
	KA4	HIGH PRESURE RALAY 2		40528024		1		4/E02		
	KM1	COMP.1	SIEMENS	3RT1026-1AB00 3RH1921-1DA11	TELER. 11KW 400V 3P BOB. 24V AC CONTATTO AUSILIARIO LATERALE 1NA + 1NC	1	PCE	4/E04		
	KM2	COMP.2	SIEMENS	3RT1026-1AB00 3RH1921-1DA11	TELER. 11KW 400V 3P BOB. 24V AC CONTATTO AUSILIARIO LATERALE 1NA + 1NC	1	PCE	4/E04	D	
D	KM3	HUMIDIFIER	SIEMENS	3RT1016-1AB00	TELER. 4KW 400V 3P BOB. 24V AC	1	PCE	4/E07	D	
	KM4	EVAP. FANS	SIEMENS	3RT1025-1AB00	TELER. 7,5KW 400V 3P BOB. 24V AC	1	PCE	4/E07		
	KM5	E.H. 1 STEP	SIEMENS	3RT1016-1AB00	TELER. 4KW 400V 3P BOB. 24V AC	1	PCE	6/B03		
E	KM6	E.H. 2 STEP	SIEMENS	3RT1016-1AB00	TELER. 4KW 400V 3P BOB. 24V AC	1	PCE	6/B03	E	
F			DATE	30/03/2007					F	
			DRAW.	F.F.						
			CHECK	F.F.						
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:		
1		2		3		4		5	6	
									7	
									8	
								HF620C0300	SHEET 20 OF 24	
									CONTINUE 21	

1	2		3	4	5	6	7	8	
552...762	Ref-mark	Function	Technical data	Item code	Description	Amount	M.U.	Position	
A	AP	HIGH PRESSURE				1		4/C02	A
	BP	LOW PRESSURE				1		5/A06	
	C1	COMPRESSOR 1				1		3/E02	
B	C2	COMPRESSOR 2				1		3/E02	B
	EV1					1		7/B05	
	EV2					1		7/B05	
	FU1		4AF		FUSIBILE 5X20	1	PCE	3/D08	
C	KA3	HIGH PRESSURE RELAY 1		40528024	Codice non valido	1		4/E02	C
	KA4	HIGH PRESSURE RELAY 2		40528024	Codice non valido	1		4/E02	
	KM1	COMP.1	SIEMENS	3RT1035-1AB00 3RH1921-1DA11	TELER. 18,5KW 400V 3P BOB. 24V AC CONTATTO AUSILIARIO LATERALE 1NA + 1NC	1	PCE	4/E04	
D	KM2	COMP.2	SIEMENS	3RT1035-1AB00 3RH1921-1DA11	TELER. 18,5KW 400V 3P BOB. 24V AC CONTATTO AUSILIARIO LATERALE 1NA + 1NC	1	PCE	4/E04	D
	KM3	HUMIDIFIER	SIEMENS	3RT1016-1AB00	TELER. 4KW 400V 3P BOB. 24V AC	1	PCE	4/E07	
	KM4	EVAP. FANS	SIEMENS	3RT1025-1AB00	TELER. 7,5KW 400V 3P BOB. 24V AC	1	PCE	4/E07	
	KM5	E.H. 1 STEP	SIEMENS	3RT1016-1AB00	TELER. 4KW 400V 3P BOB. 24V AC	1	PCE	6/B03	
E	KM6	E.H. 2 STEP	SIEMENS	3RT1016-1AB00	TELER. 4KW 400V 3P BOB. 24V AC	1	PCE	6/B03	E
F			DATE	30/03/2007					
			DRAW.	F.F.					
			CHECK	F.F.					
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:	
1		2		3		4		5	6
						HF620C0300		SHEET 22 OF 24	
								CONTINUE 23	

1	2		3	4	5	6	7	8			
552...762	Ref-mark	Function	Technical data	Item code	Description	Amount	M.U.	Position			
A	M1/M2	EVAP. FANS				1		3/E05	A		
	Q1	RSF	SIEMENS	5SY6 301-7	INT.AUT. 3P C 1A 6kA	1	PCE	3/B04			
	Q2	COMPRESSOR 1	SIEMENS	5SY6 340-7	INT.AUT. 3P C 40A 6kA	1	PCE	3/B06			
B	Q3	COMPRESSOR 2	SIEMENS	5SY6 340-7	INT.AUT. 3P C 40A 6kA	1	PCE	3/B07	B		
	Q4	HUMIDIFIER	SIEMENS	5SY6 316-7	INT.AUT. 3P C 16A 6kA	1	PCE	3/B07			
	Q5	FANS	SIEMENS	5SY6 320-8	INT.AUT. 3P D20A 6kA	1	PCE	3/B07			
	Q6	E. HEATING	SIEMENS	5SY6 340-7	INT.AUT. 3P C 40A 6kA	1	PCE	3/B07			
C	Q7	AUX	SIEMENS	5SY6 204-7	INT.AUT. 2P C 4A 6kA	1	PCE	3/B07	C		
	QS		ABB	OT125E4/OT63E4 "F"	4X125/4X63 "F"	1		3/A01			
	R1	E. HEATING				1		3/E04			
D	RSF	PHASE SEQUENCE	SIEMENS			1		3/C02	D		
	SA	ROOM PROBE				1		6/B05			
	TR		150VA		CON FUS. A BORDO	1		3/C07			
E										E	
F			DATE	30/03/2007						F	
			DRAW.	F.F.							
			CHECK	F.F.							
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:	HF620C0300	SHEET 23 OF 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	CONTINUE	24		

1

2

3

4

5

6

7

8

- NOTE:**
- 1) CABLARE Q.E. COME SE FOSSE COMPLETO MA ANDRA' INSTALLATO SOLO IL MATERIALE PER VERSIONE SOLO FREDDO
 - 2) PREDISPORRE CABLAGGI PER SCHEDE A1..A2..A3...A4...pCOE E TUTTA LA PARTE DELLA LAN CONNECCION
 - 3) REALIZZAREE LASTRA DI PLEXIGLASS A COPERTURA PARTE DI POTENZA (VEDI LAYOUT)
 - 4) PREDISPORRE CABLAGGI PER INT. Q8 E Q9

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

				DATE	30/03/2007														
				DRAW.	F.F.														
				CHECK	F.F.														
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN.	APPR.	M.M.	REPLACE	REPLACE	ORIGIN:											



1

2

3

4

5

6

7

8